

СГК 2018

ООО «Саратовская Газовая Компания» - производство и торговля газовым оборудованием



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sgk.pro-solution.ru | эл. почта: sag@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70





О компании ООО ПКФ «СарГазКом»

10 лет на страже Вашей безопасности!



ООО ПКФ «СарГазКом» входит в группу компаний, занимающихся производством и торговлей газовым оборудованием. Фирма основана в марте 2006 года как многопрофильное предприятие. В производстве продукции мы используем только высококачественные материалы и новейшее оборудование. Нашими поставщиками являются крупнейшие отечественные и иностранные компании: «Pegas», «Pramet», «Fanuc», ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра», ОАО «Северсталь», ОАО «БалаковоРезиноТехника», ОАО «Точность», ОАО «Трансвит», «Camozzi», «Figaro».

Мы сотрудничаем с организациями «Горгаз» и «Межрегионгаз» по всей стране. Нашими клиентами являются крупные строительные и управляющие компании от Калининграда до Якутии. Ото всюду мы получаем позитивные отзывы и одобрительные письма.

Одним из важнейших направлений деятельности компании является производство сигнализаторов загазованности. Сигнализаторы предназначены для непрерывного автоматического контроля загазованности природным, сжиженным и угарным газом, на их базе строятся системы автономного контроля загазованности серии СГК и СГК-Б. Все приборы сертифицированы и удовлетворяют современным требованиям и нормативным актам.

В этом году мы представляем Вам обновленную линейку бытовых сигнализаторов и революционный сверхкомпактный клапан КЗГЭМ-БМ. Клапан представляет собой новую генерацию устройств, обеспечивающих требования безопасности при использовании бытовых газовых приборов: котлов, газовых колонок, газовых плит. Он разработан специально для применения в квартирах и частных домах,

устанавливается на газопроводы низкого давления, обеспечивает удобный и простой монтаж даже в труднодоступных местах.

Мы полностью изменили дизайн корпуса сигнализатора, значительно уменьшив его габариты. Благодаря этому он легко вписывается в интерьер современной кухни или другого помещения. Это стало возможным из-за новых технологий сборки, увеличения плотности монтажа радиоэлементов и других инновационных решений.

Как и все оборудование ООО ПКФ «СарГазКом», сигнализаторы сочетают в себе высокое качество и надежность, долговечность и доступную цену. Несомненным достоинством наших изделий является универсальность и ремонтпригодность, а также возможность модульного построения систем.

Коллектив высококлассных инженеров и техников, работающих в нашей научно-производственной лаборатории, обеспечивает техническую поддержку каждого клиента, постоянно работает над модернизацией наших изделий и над разработкой новых продуктов. Благодаря их усилиям наша компания может оперативно корректировать технологию производства и удовлетворить все потребности рынка.

Все это ставит нашу компанию в ряд наиболее значительных российских фирм, работающих в этой отрасли.

Главный инженер ООО ПКФ «СарГазКом» В.В.Рыбко:



Содержание

Общие справочные сведения о системах СГК	4
Схема размещения систем СГК	5
Сигнализаторы загазованности	
СЗ-1-Б	6
СЗ-2-Б	7
СЗ-1	8
СЗ-2	9
СЗ-3	10
СЗ-1-Р, СЗ-2-Р, СЗ-3-Р	11
Типовые схемы подключения сигнализаторов СЗ-1/2/3-Р	12
Общий вид и назначение органов управления сигнализаторов СЗ-1/2/3-Р	13
Пульты контрольные	
ПК-3-Б	14
ПК-3	15
ПК-4	16
Подключение выносных пультов контроля ПК-1/ПК-2/ПК-3 к сигнализаторам загазованности СЗ-1(СЗ-2)	17
БУПС-4	18
БР-1.4	20
Подключение дополнительных устройств к системе контроля загазованности при помощи БР-1.4	21
Подключение дополнительных устройств к системе контроля загазованности при помощи БР-1.4 схема подключения	22
БУК-2.4	23
Подключение электромагнитных клапанов КЗГЭМ-НД и КЗГЭМ-СД к блоку управления клапаном БУК-2.4	24
Подключение электромагнитных клапанов КЗГЭМ-НД и КЗГЭМ-СД к блоку управления клапаном БУК-2.4 схема подключений	25
АПИ-1.0	26
Системы СГК-2 и СГК-3 с адаптером АПИ-1.0	27
Системы СГК-2 и СГК-3 с адаптером АПИ-1.0 схема подключений	28
СГК-ЗБК-3	29
КЗГЭМ	30
КЗГЭМ-БМ	32
КПЭГ-М (Dn-50, Dn-100)	33
СГК-1-Б-СН	34
Система СГК-1-Б-СН схема подключений	35
СГК-1-Б-СО	36
Система СГК-1-Б-СО схема подключений	37
СГК-2-Б	38
Промышленные системы типа СГК-1-ХХ	
СГК-1-СН _г	38
СГК-1-СО	40
СГК-1-С ₃ Н ₈	42
СГК-2-СО-СН	44
Система СГК-2-СО-СН стандартная комплектация	45
Система СГК-2-СО-СН с дополнительным оборудованием	46
СГК-3	48
Система СГК-3 с клапаном КЗГЭМ	50
Система СГК-3 с клапаном КПЭГ-М	52
Система поквартирного контроля загазованности	54
Примеры систем СГК	56
«Длинные системы» Применение репитеров	57
Фильтр Газовый Сетчатый ФГС-50 ВО	58
Датчик индикатор перепада давления ДИПД	59
Клапаны Термозапорные муфтовые	60
Клапаны Термозапорные Фланцевые КТЗ	61
Изолирующие Ссодинаения Малогабаритные ИСМ	62
Изолирующие Ссодинаения приварные и сгоны ИС	63
Изолирующие Фланцевые Соединения ИФС	64
Габаритные размеры клапанов КЗГЭМ-БМ и КПЭГ-М	65

Технические характеристики приборов, руководства по эксплуатации, схемы подключений, прайс-листы и другая полезная информация размещены на нашем сайте - <http://sargazcom.ru>

Мы ответим на любые Ваши вопросы по телефону (8452) 66-11-36

Общие справочные сведения о системах СГК

ООО ПКФ «СарГазКом» выпускает системы автономного контроля загазованности серии СГК (далее системы) в двух исполнениях, условно названных *бытовые* и *промышленные*. Это стационарные системы с непрерывным режимом работы.

В «бытовые» системы входит оборудование с индексом «Б». В первую очередь, это бытовые сигнализаторы **СЗ-1Б** и **СЗ-2Б**. Эти системы рассчитаны для использования потребителями индивидуально, то есть последующее наращивание систем путем присоединения других дополнительных сигнализаторов не предусмотрено.

Промышленная система рассчитана для использования на объектах большой площади и позволяет увеличить зону контроля. Количество сигнализаторов может достигать **250** штук. Все устройства такой системы объединяются в нее при помощи интерфейса **RS-485**. По линии этого интерфейса устройства обмениваются сообщениями о событиях и состоянии. Обмен инициирует ведущее устройство. Это может быть сигнализатор с нулевым адресом или блок **БУПС-4**.

ВНИМАНИЕ! Оборудование с индексом «Б» нельзя подключать к оборудованию других серий. Это приведет к выходу из строя устройств. Срок службы систем СГК не менее 10 лет при соблюдении потребителем требований **РЭ**.

Вид климатического исполнения **УХЛ 4.2** по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающей среды.....от 0 до +40°С;
- относительная влажность воздуха.....до 80 % при температуре +25°С;
- атмосферное давление.....от 86 до 106,7 кПа (от 640 до 800 мм.рт.ст.).

Окружающая среда при эксплуатации системы СГК должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров. Не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

СГК-	Х	Б	Х	ХХ	DN XX	XX
1	2	3	4	5	6	7

- 1 — обозначение систем автономного контроля загазованности серии СГК;
- 2 — количество сигнализаторов загазованности Тип сигнализатора загазованности:
- 1 — один или несколько сигнализаторов загазованности одного типа (для бытовых систем один сигнализатор);
 - 2 — два и более сигнализатора загазованности разных типов (СЗ-1 и СЗ-2) (для бытовых систем два сигнализатора СЗ-1Б и СЗ-2Б);
 - 3 — система с двумя и более сигнализаторами загазованности разных типов (СЗ-1 и СЗ-2) и блоком управления питания и сигнализации БУПС-4, для диспетчеризации котельных.
- 3 — модификация систем СГК:
- Б -бытовая система,
 - отсутствие - промышленная система;
- 4 — обозначение «Энергонезависимой системы»:
- отсутствие - при обрыве питающего напряжения клапан закрывается;
 - Э — «энергонезависимая» система, при обрыве питающего напряжения клапан не закрывается;
- 5 — обозначение контролируемого газа (газов):
- СО — оксид углерода (угарный газ);
 - СН₄ — природный газ (метан);
 - СО+ СН₄ — оксид углерода и природный газ
- 6 — 15..300 — номинальный диаметр клапана типа КЗГЭМ (15..32 для бытовых систем);
- 7 — обозначение номинального давления клапана типа КЗГЭМ:
- НД — низкое давление PN 0,005 МПа;
 - СД — среднее давление PN 0,3 МПа.

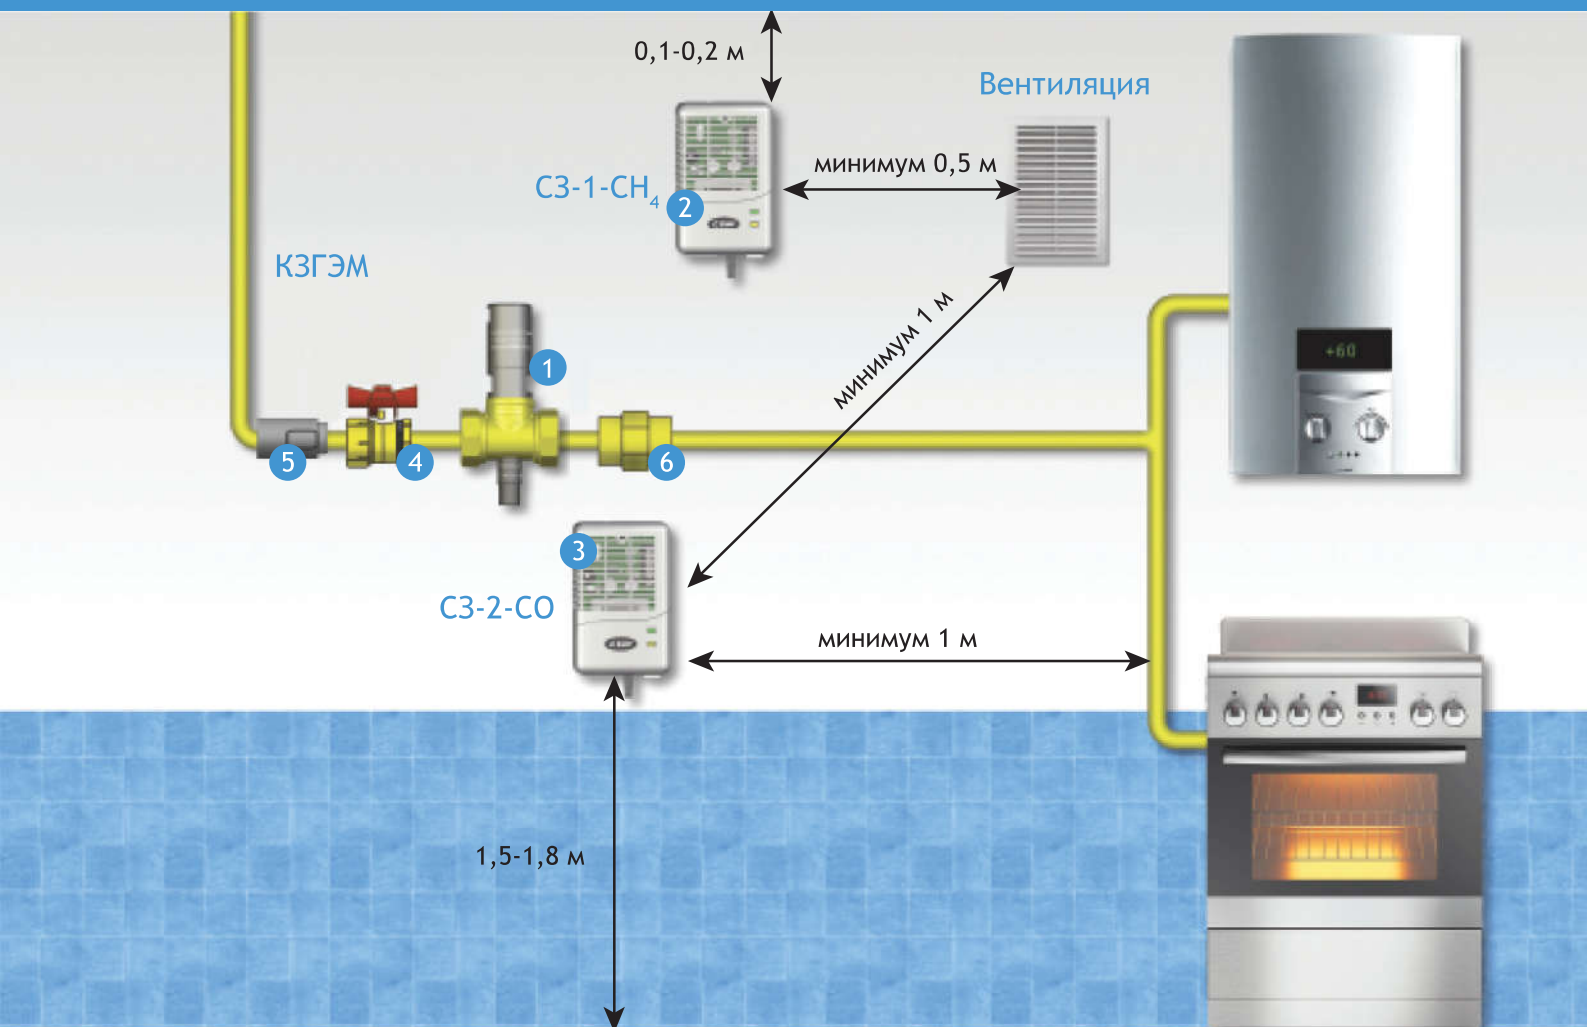


Схема размещения систем газового контроля СГК в помещении с газовым оборудованием

- 1 - Клапан запорный электромагнитный газовый типа КЗГЭМ;
- 2 - Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 или СЗ-1Б
Он должен устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления природного газа на расстоянии от 10 до 20 см от потолка, не менее 1 м от газового прибора и не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха ;
- 3 - Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 или СЗ-2Б.
Он должен устанавливаться на расстоянии от газового прибора не менее 1 м, на высоте от пола от 1,5 до 1,8 м, в рабочей зоне оператора, не ближе 2 м от места подачи приточного воздуха и открытых форточек. Из расчета один сигнализатор на 200 м² помещения.;
- 4 - Газовый запорный вентиль(например, шарового типа);
- 5 - Клапан термозапорный КТЗ;
- 6 - Малогабаритное изолирующее соединение ИСМ.



C3-1B

Сигнализатор загазованности природным газом бытовой

Сигнализаторы загазованности **C3-1B** предназначены для:

- непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях природного газа в атмосфере помещений потребителей газа (в местах установки газовых плит, котлов, водонагревателей) управления средствами защиты (запорный клапан типа **КЗГЭМ**)
- выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1 и ПОРОГ 2
- выдачи сигналов состояния на пульт контрольный **ПК-3-Б**.

Сигнализатор **C3-1B** является стационарным микропроцессорным устройством с диффузионным способом забора проб. Принцип его работы заключается в следующем: при достижении концентрации газа **10 % НКПР** выдаётся предупреждающий звуковой и световой сигнал, а при достижении концентрации газа **20 % НКПР** - постоянный звуковой и световой сигнал, а также вырабатывается сигнал управления клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом **КЗГЭМ** (импульсы с амплитудой **40 В**) для перекрытия трубопровода подачи газа. Сигнализатор загазованности **C3-1B** выпускается в модификации **C3-1-1B** с одним порогом срабатывания **10 % НКПР**. Сигнализатор загазованности **C3-1B** может использоваться как самостоятельное устройство или в составе системы автономного контроля загазованности **СГК-1-Б-СН** или **СГК-2-Б-СО-СН**.

Основные технические характеристики	Значение
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 1 порог	10 % НКПР
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 2 порог	20 % НКПР
Максимальное время срабатывания сигнализатора	15 с
Максимальное время прогрева сигнализатора	60 с
Напряжение питания	5 ± 4 % В
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Межповерочный интервал	1 год
Срок службы сигнализатора	10 лет
Габаритные размеры	90x60x32 мм
Масса	0,2 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

СЗ-2Б

Сигнализатор загазованности оксидом углерода бытовой

Сигнализаторы СЗ-2Б предназначены для:

- непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях оксида углерода (СО, угарный газ) в атмосфере помещений потребителей газа, управления средствами защиты (запорный клапан КЗГЭМ)

- выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1 и ПОРОГ 2;

- выдачи сигналов состояния на внешние устройства (пульт контрольный ПК-З-Б).

Сигнализаторы выпускаются в двух модификациях: СЗ-2БВ с функцией

управления клапаном и СЗ-2Б для работы с сигнализатором СЗ-1Б в системах СГК-2-Б-СО-СН. Сигнализатор СЗ-2Б является стационарным микропроцессорным устройством с диффузионным способом забора проб. Принцип его работы заключается в следующем: при достижении концентрации газа 20 мг/м^3 выдаётся постоянный звуковой и световой сигнал, а также вырабатывается сигнал управления клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом КЗГЭМ (импульсы с амплитудой 40 В) для перекрытия трубопровода подачи газа. Сигнализатор СЗ-2Б может использоваться как самостоятельное устройство в качестве извещателя или в составе системы автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО-СН. Сигнализатор СЗ-2-БВ может использоваться как самостоятельное устройство или в составе системы автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СО.



Основные технические характеристики	Значение
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 1 порог Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 2 порог	20 мг/м^3 100 мг/м^3
Амплитуда импульсов закрытия клапана, только для СЗ-2БВ	35-40 В
Максимальное время срабатывания	180 с
Максимальное время прогрева сигнализатора	180 с
Напряжение питания	$5 \pm 4 \% \text{ В}$
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Межповерочный интервал	1 год
Срок службы сигнализатора	10 лет
Габаритные размеры	90x60x32 мм
Масса	0,2 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев



СЗ-1

Сигнализатор загазованности природным газом

Сигнализаторы загазованности природным газом **СЗ-1** предназначены для : непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях природного газа (**СН₄**) в атмосфере помещений потребителей газа, управления средствами защиты (запорный клапан топливоснабжения), выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1, ПОРОГ 2; выдачи сигналов состояния на внешние устройства.

Сигнализатор **СЗ-1** является стационарным микропроцессорным устройством с диффузионным способом забора проб. Принцип его работы

заключается в следующем: при достижении концентрации газа равной **10 % НКПР**, выдается предупредительный прерывистый световой и звуковой сигнал, при достижении **20% НКПР** выдается постоянный звуковой и световой сигнал, а также вырабатывается сигнал управления клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом **КЗГЭМ** (импульсы с амплитудой **40 В**) для перекрытия трубопровода подачи газа. Для связи с внешними устройствами сигнализатор оснащен цифровым интерфейсом **RS-485**. Сигнализатор загазованности природным газом **СЗ-1** может использоваться как самостоятельное устройство, так и в составе любой системы автономного контроля загазованности серии **СГК**.

Основные технические характеристики	Значение
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 1 порог Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 2 порог	10 % НКПР 20 % НКПР
Максимальное время срабатывания сигнализатора	15 с
Максимальное время прогрева сигнализатора	60 с
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц	220 ±10 % В
Максимальная потребляемая мощность	6 ВА
Межповерочный интервал	1 год
Срок службы сигнализатора	10 лет
Габаритные размеры	117х72х50 мм
Масса	0,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

СЗ-2

Сигнализатор загазованности оксидом углерода

Сигнализаторы загазованности оксидом углерода **СЗ-2** предназначены для: непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях оксида углерода (СО, угарный газ) в атмосфере помещений потребителей газа, управления средствами защиты (запорный клапан), выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням ПОРОГ 1, ПОРОГ 2; выдачи сигналов состояния на внешние устройства.

Сигнализатор **СЗ-2** является стационарным микропроцессорным устройством с диффузионным способом забора проб. Принцип его работы заключается в следующем: при достижении концентрации газа равной **20 мг/м³**, выдается предупредительный прерывистый световой и звуковой сигнал, при достижении **100 мг/м³** выдается постоянный звуковой и световой сигнал, а также вырабатывается сигнал управления клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом **КЗГЭМ** (импульсы с амплитудой **40 В**) для перекрытия трубопровода подачи газа. Для связи с внешними устройствами сигнализатор оснащен цифровым интерфейсом **RS-485**.

Сигнализатор загазованности оксидом углерода **СЗ-2** может использоваться как самостоятельное устройство, так и в составе любой системы автономного контроля загазованности серии **СГК**.



Основные технические характеристики	Значение
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 1 порог Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 2 порог	20 мг/м³ 100 мг/м³
Максимальное время срабатывания сигнализатора	180 с
Максимальное время прогрева сигнализатора	180 с
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц	220 ±10 % В
Максимальная потребляемая мощность	6 ВА
Межповерочный интервал	1 год
Срок службы сигнализатора	10 лет
Габаритные размеры	117x72x50 мм
Масса	0,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев



СЗ-3

Сигнализатор загазованности сжиженным газом

Сигнализаторы загазованности сжиженным газом **СЗ-3** предназначены для : непрерывного автоматического контроля и оповещения об опасных концентрациях сжиженного газа (смесь пропана и бутана) в атмосфере помещений потребителей газа, управления средствами защиты (запорный клапан топливоснабжения), выдачи светового и звукового сигнала в случае возникновения в контролируемом помещении концентраций газа, соответствующих сигнальным уровням **Порог 1, Порог 2**; выдачи сигналов состояния на внешние устройства.

Сигнализатор **СЗ-3** является стационарным микропроцессорным устройством с диффузионным способом забора проб.

Принцип его работы заключается в следующем: при достижении концентрации газа равной **10 % НКПР**, выдается предупредительный прерывистый световой и звуковой сигнал, при достижении **20% НКПР** выдается постоянный звуковой и световой сигнал, а также вырабатывается сигнал управления клапаном запорным газовым с электромагнитным приводом **КЗГЭМ** (импульсы с амплитудой **40 В**) для перекрытия трубопровода подачи газа. Для связи с внешними устройствами сигнализатор оснащен цифровым интерфейсом **RS-485**.

Сигнализатор загазованности сжиженным газом **СЗ-3** может использоваться как самостоятельное устройство, так и в составе любой системы автономного контроля загазованности серии **СГК**, но не может работать в таковых совместно с сигнализатором загазованности природным газом **СЗ-1**.

Основные технические характеристики	Значение
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 1 порог Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, 2 порог	10 % НКПР 20 % НКПР
Максимальное время срабатывания сигнализатора	15 с
Максимальное время прогрева сигнализатора	60 с
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц	220 ±10 % В
Максимальная потребляемая мощность	6 ВА
Межповерочный интервал	1 год
Срок службы сигнализатора	10 лет
Габаритные размеры	117x72x50 мм
Масса	0,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

СЗ-1-Р СЗ-2-Р СЗ-3-Р

Сигнализаторы загазованности с релейным выходом

Сигнализаторы загазованности природным газом **СЗ-1** оксидом углерода **СЗ-2** и сжиженным газом **СЗ-3** по заказу оснащаются сверхминиатюрным электромагнитным реле с выходом типа «сухой контакт».

Такие сигнализаторы могут быть использованы для управления различными исполнительными устройствами. Например: клапаны высокого давления типа **КПЭГ**, световые табло, звуковые оповещатели и т.п.

Для управления исполнительными устройствами выведена группа контактов на переключение (то есть имеется нормальнозамкнутый (НЗ) и нормальнозамкнутый (НР) контакт).


Срабатку реле можно настроить на 1 порог или 2 порог. Для связи с внешними устройствами прибор оснащён цифровым интерфейсом **RS-485**. Сигнализатор может использоваться как самостоятельное устройство или в составе системы автономного контроля загазованности серии **СГК** как ведущий сигнализатор.




Основные технические характеристики	Значение
Напряжение, коммутируемое контактами выходного реле, В, не более	220
Ток, коммутируемый контактами выходного реле, А, не более	2
Тип интерфейса входных/выходных сигналов	RS-485
Уровень звукового давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м	70
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц	220 ±10 % В
Максимальная потребляемая мощность	6 Вт
Межповерочный интервал	1 год
Срок службы сигнализатора	10 лет
Габаритные размеры	117x72x50 мм
Масса	0,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

Типовые схемы подключения сигнализаторов СЗ-1/2/3-Р



Подключение дополнительных устройств к сигнализаторам СЗ-1/2/3-Р

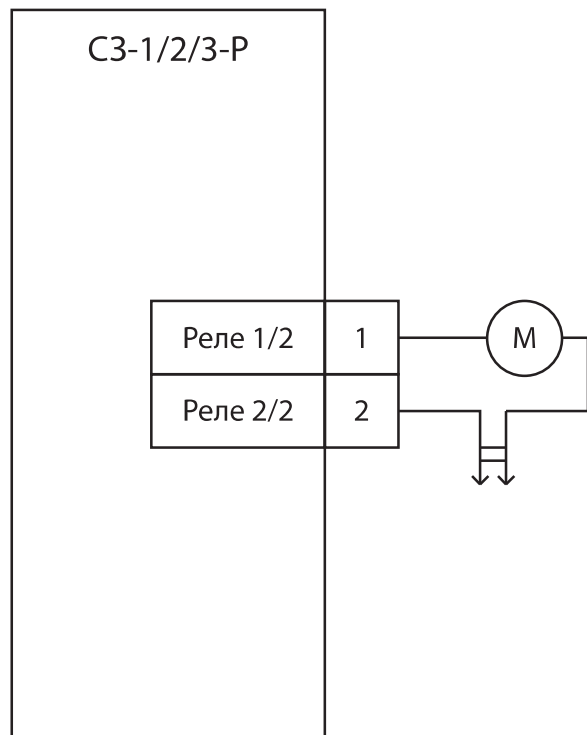


Соединение сигнализаторов СЗ-1/2/3-Р в шлейф с запорным клапаном на 220 В

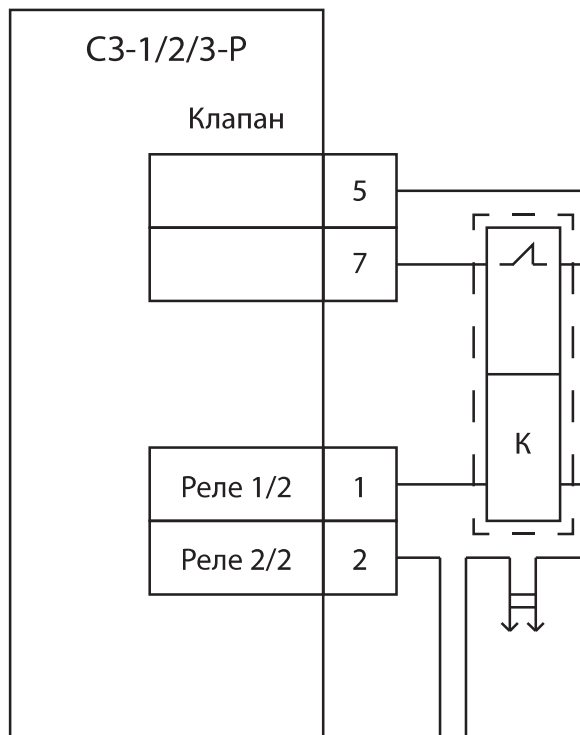

Подключение электромагнитного клапана на 220 В к сигнализаторам СЗ-1/2/3-Р

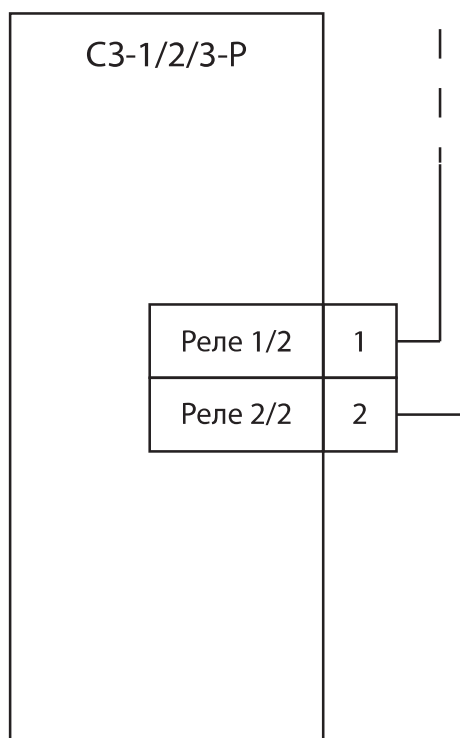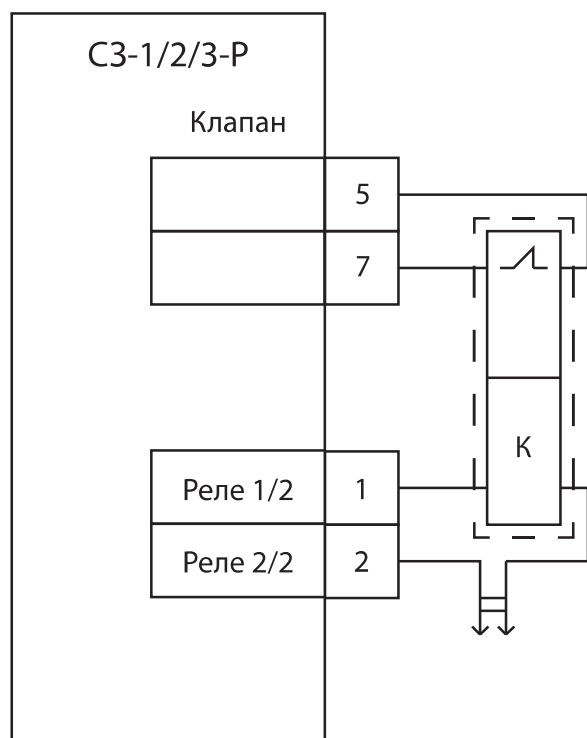

Общий вид и назначение органов управления сигнализаторов СЗ-Х-Х

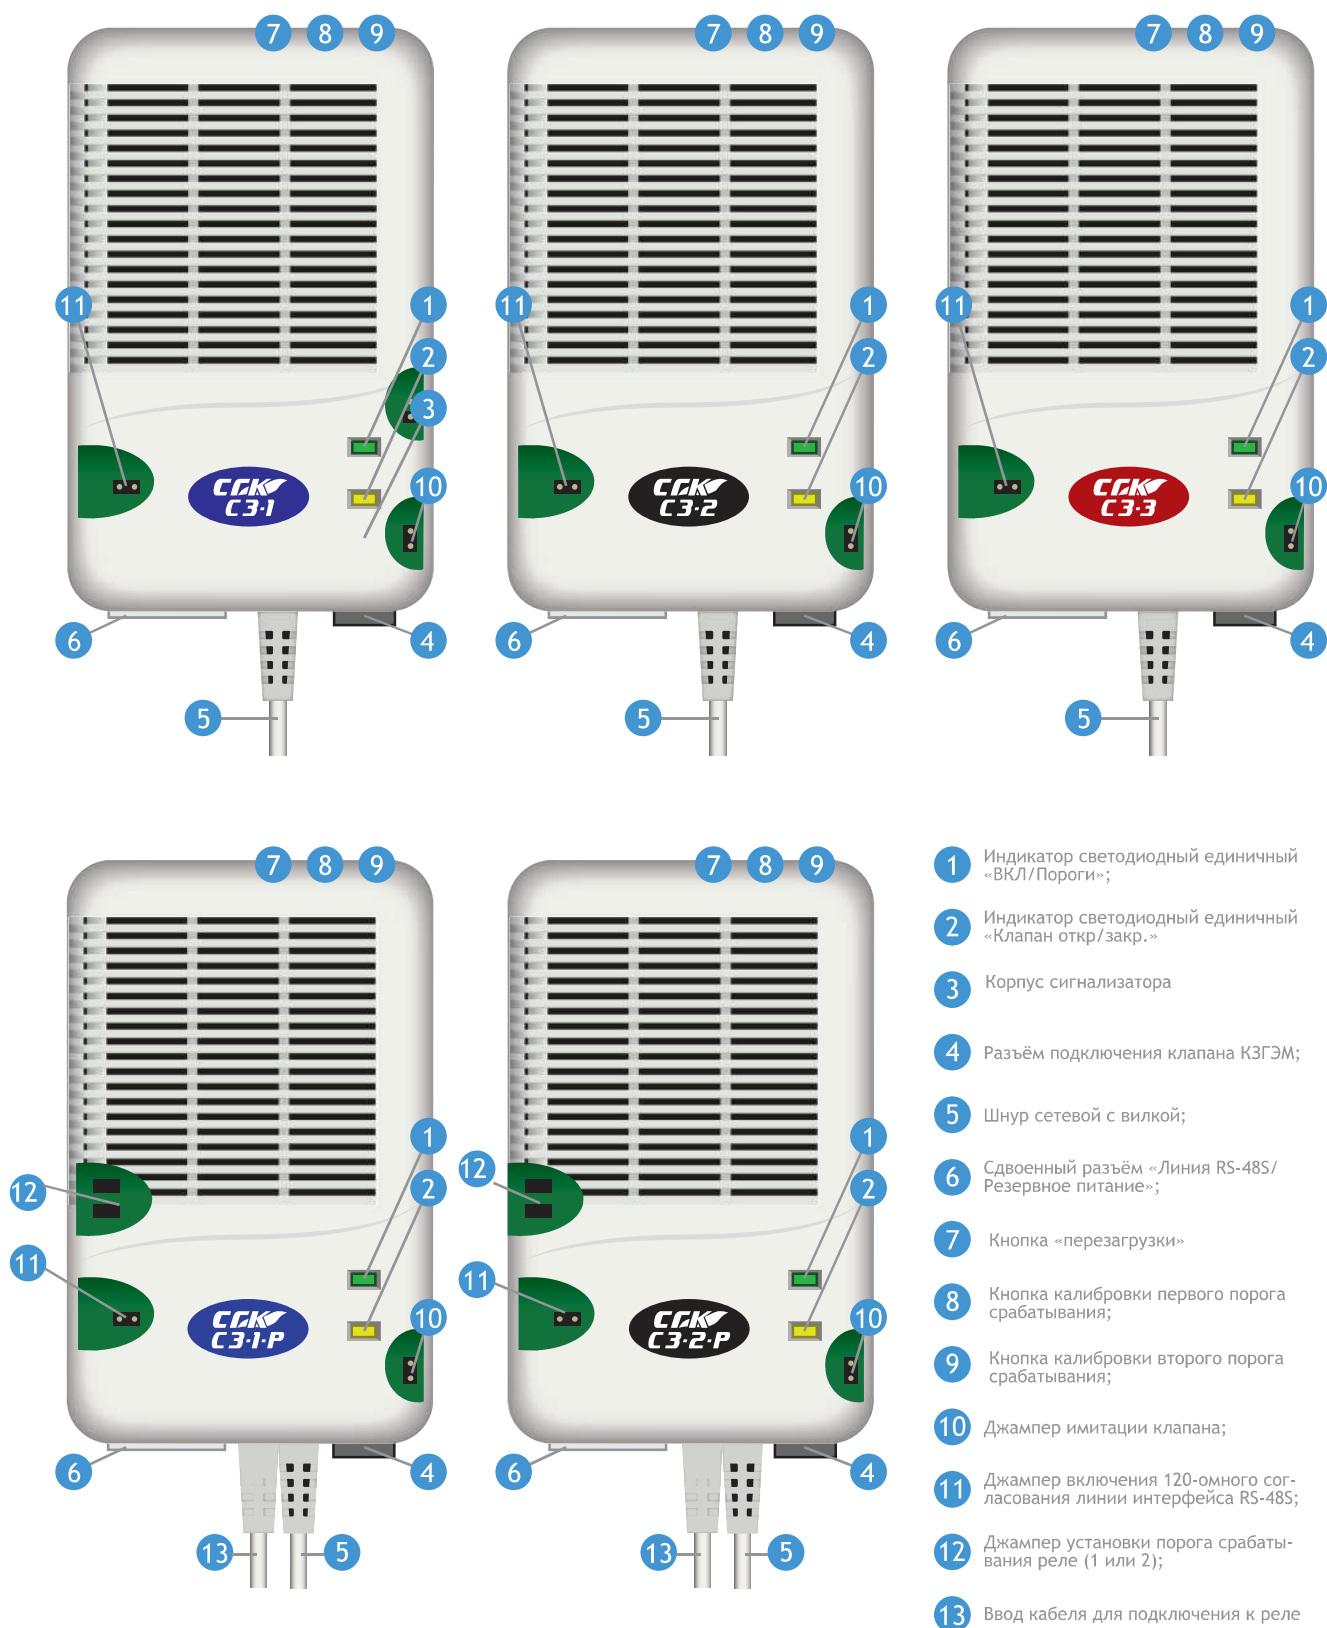



ПК-3-Б

Пульт контрольный бытовой

Пульт контрольный ПК-3-Б предназначен для работы только в составе бытовых систем автономного контроля загазованности серии СГК-Б, выполняет функцию дистанционного контроля состояния системы и оперативного управления диспетчером элементами системы:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать пульт контрольный ПК-3-Б к сигнализаторам загазованности СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, блоку БУПС-4 систем автономного контроля загазованности серии СГК. Это приведет к выходу из строя не только ПК-3-Б, но и подключенных к нему устройств.

Изделие оснащено 7 светодиодными индикаторами и собственной звуковой сигнализацией. Звуковой сигнал включается одновременно со световыми индикаторами.

ПК-3-Б оснащен двумя кнопками:

Кнопка «Сброс» - предназначена для приведения изделия и других устройств подключенной Системы автономного контроля загазованности серии СГК в первоначальное состояние (из аварийного режима) после устранения причин аварии. При сбросе кратковременно загораются все светодиодные индикаторы, и изделие издает звуковой сигнал.

Кратковременное нажатие на кнопку «Звук/Клапан» отключает звук изделия и других устройств подключенной Системы автономного контроля загазованности серии СГК в аварийном режиме на время устранения аварии.

Длительное нажатие на кнопку «Звук/Клапан» (более 5 секунд) приводит к экстренному перекрытию газопровода клапаном КЗГЭМ, если таковой подключен к Системе автономного контроля загазованности. Одновременно загорается светодиодный индикатор «Неисправность».

Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания	9 - 25 В
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	60x26x100 мм
Масса	0,2 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

ПК-3

Пульт контрольный

Пульт контрольный ПК-3 предназначен для работы в составе системы автономного контроля загазованности серии СГК, выполняет функцию дистанционного контроля состояния системы и оперативного управления диспетчером элементами системы.

ПК-3 оснащен 9 светодиодными индикаторами и собственной звуковой сигнализацией. Звуковой сигнал включается одновременно со световыми индикаторами

ПК-3 оснащен двумя кнопками:

Кнопка «Сброс» - предназначена для приведения изделия и других устройств подключенной Системы

автономного контроля загазованности серии СГК в первоначальное состояние (из аварийного режима) после устранения причин аварии. При сбросе кратковременно загораются все светодиодные индикаторы, и изделие издает звуковой сигнал.

Кратковременное нажатие на кнопку «Звук/Клапан» отключает звук изделия и других устройств подключенной Системы автономного контроля загазованности серии СГК в аварийном режиме на время устранения аварии.

Длительное нажатие на кнопку «Звук/Клапан» (более 5 секунд) приводит к экстренному перекрытию газопровода клапаном КЗГЭМ, если таковой подключен к Системе автономного контроля загазованности. Одновременно загорается светодиодный индикатор «Неисправность».



Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания	9 - 25 В
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	60x26x100 мм
Масса	0,2 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев



ПК-4

Пульт контрольный

Пульт контрольный ПК-4 предназначен для работы в составе системы автономного контроля загазованности серии СГК, выполняет функцию дистанционного контроля состояния системы и оперативного управления диспетчером элементами системы.


ПК-4 оснащен монохромным жидкокристаллическим дисплеем и собственной звуковой сигнализацией.

Пульт контрольный ПК-4 имеет аналогичное ПК-3 предназначение. Он создан для работы в составе системы автономного контроля загазованности серии СГК, выполняет функцию дистанционного контроля состояния системы.

ПК-4 имеет такие же органы управления, что и ПК-3, но отличается наличием ЖК дисплея, на котором все аварии и сигналы системы отображаются в текстовом виде, и питанием, которое осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания	220 В
Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	153x96x30 мм
Масса	0,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

Подключение выносных пультов контроля ПК-3 и ПК-4 к сигнализаторам загазованности СЗ-1 (СЗ-2)

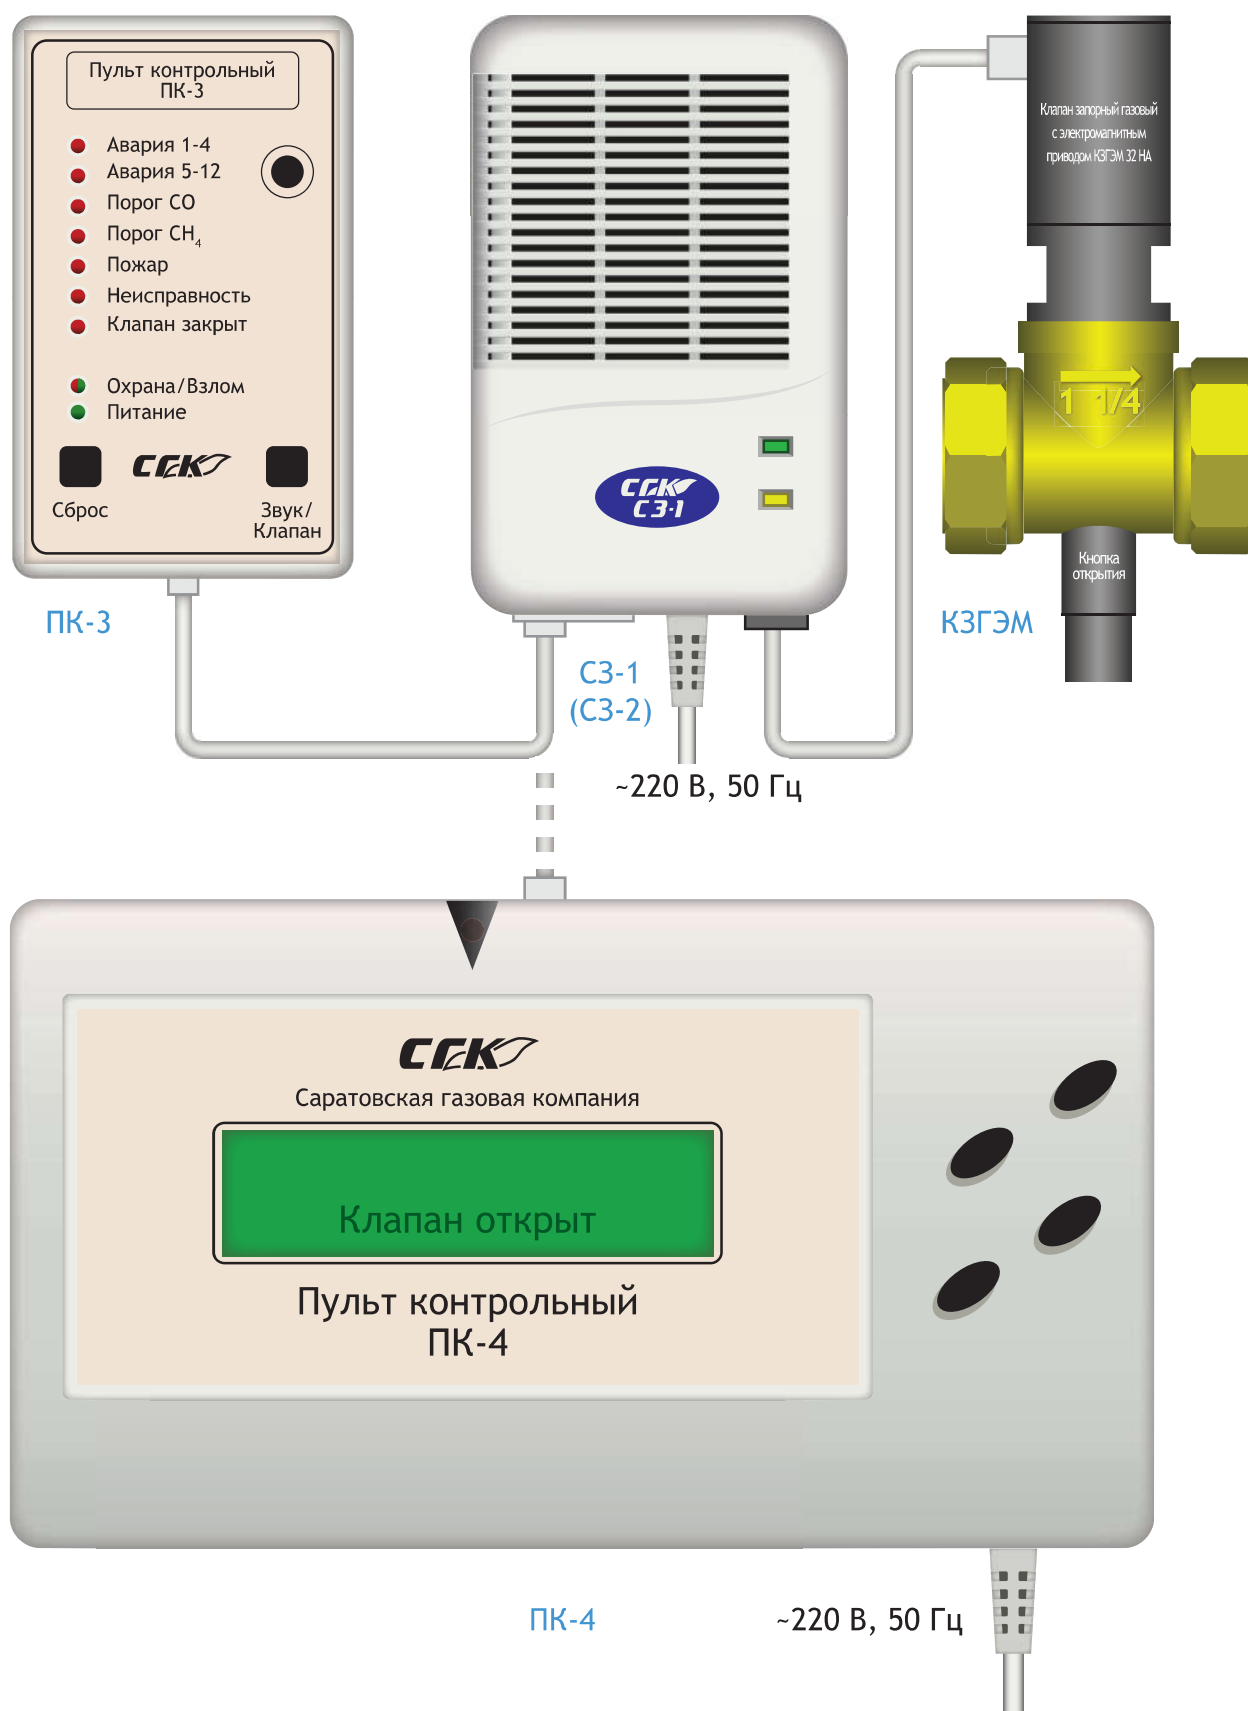



БУПС-4 Блок управления питания и сигнализации


Блок управления, питания и сигнализации **БУПС-4** предназначен для работы в составе систем газового контроля серии **СГК-3**. Изделие предназначено для контроля: состояний датчиков аварийных параметров котельной, состояний датчиков технологического оборудования котельной, состояний сигнализаторов загазованности, пожарной и охранной сигнализации. **БУПС-4** обеспечивает: приём-передачу информации сигнализаторов загазованности **СЗ-1**, **СЗ-2** и **СЗ-3** по интерфейсу RS-485; перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуации, выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины аварии и отображение этой информации на жидкокристаллическом дисплее, дублирование аварийной ситуации на выносном пульте контрольном **ПК-3**, **ПК-4**, управление исполнительными устройствами.

Основные технические характеристики	Значение
Время перекрытия трубопровода при отключении напряжения питания, не более	5 с
Кол-во входов для подключения дат. технологического оборудования котельной	8
Количество входов для подключения датчиков общекотельных аварий	4
Количество входов для подключения пожарной сигнализации	1
Количество входов для подключения датчиков охранной сигнализации	1
Максимальная потребляемая мощность	6 ВА
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц	220 ±10 % В
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	140x85x65 мм
Масса	0,6 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

Функциональные возможности и особенности блока управления питания и сигнализации БУПС-4:

- Наличие 4 входов для подключения дискретных датчиков аварийных параметров котельной (Авария 1-4). При срабатывании этих датчиков посылается импульс закрытия клапана типа КЗГЭМ, срабатывает реле №1 и №2.
- Наличие 8 дополнительных входов для подключения дискретных датчиков технологических параметров котельной (Авария 5-12). Срабатывание этих датчиков индицируется световой и звуковой сигнализацией, срабатывает реле №2.
- Есть отдельные входы для подключения пожарной и охранной сигнализации.
- С помощью встроенного интерфейса RS-485 к БУПС-4 можно подключать сигнализаторы загазованности СЗ-2, СЗ-1 или СЗ-3 (общим числом до 255 шт.), пульт контрольный ПК-3 или ПК-4, блоки реле БР-1.4 и БР-2.0, адаптер пожарных извещателей АПИ-1.0.
- БУПС-4 может управлять электромагнитным запорным клапаном типа КЗГЭМ или типа КПЭГ.
- БУПС-4 имеет собственную световую и звуковую сигнализацию, а также ЖК-дисплей для отображения состояния системы и аварий в текстовом виде.
- С помощью меню БУПС-4 возможна установка задержки срабатывания по каждому входу и выбор типа датчика нормально-замкнутого (НЗ) или нормально-разомкнутого (НР).
- БУПС-4 оснащен двумя силовыми электромеханическими реле с максимальной нагрузкой 220 В, 3 А:
Реле №1. При срабатывании датчиков на выходах «Авария1» «Авария2» «Авария3» «Авария4» «Пожар», по сигналам сигнализаторов загазованности «Порог2» «Неисправность», при потере связи с сигнализаторами, при обрыве клапана типа КЗГЭМ. Предназначено для управления электромагнитными клапанами с питанием 220 В переменного напряжения, управляемых подачей или снятием питания (например КПЭГ).
Реле №2. Срабатывает одновременно с реле №1, а также при срабатывании датчиков на выходах «Авария5» - «Авария12», по сигналам сигнализаторов загазованности «Порог1» Предназначено для управления исполнительными устройствами (например вентиляторы, сирены, световые табло и т.п.).

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Входы для подключения датчиков контроля технологического оборудования | 5 Светодиодный индикатор «Питание» | 9 Входы для подключения аварийных датчиков котельной |
| 2 Клеммные соединители реле №2 | 6 Светодиодный индикатор «Авария» | 10 Клеммные соединители для подключения сигнализаторов и пультов |
| 3 Жидкокристаллический экран-индикатор | 7 Клеммные соединители для подключения пожарной сигнализации | 11 Клеммные соединители для подключения клапанов типа КЗГЭМ |
| 4 Кнопки управления и навигации меню | 8 Клеммные соединители для подключения дискретных датчиков охранной сигнализации | 12 Клеммные соединители реле №1 |
| | | 13 Клеммные соединители для подключения шнура питания |

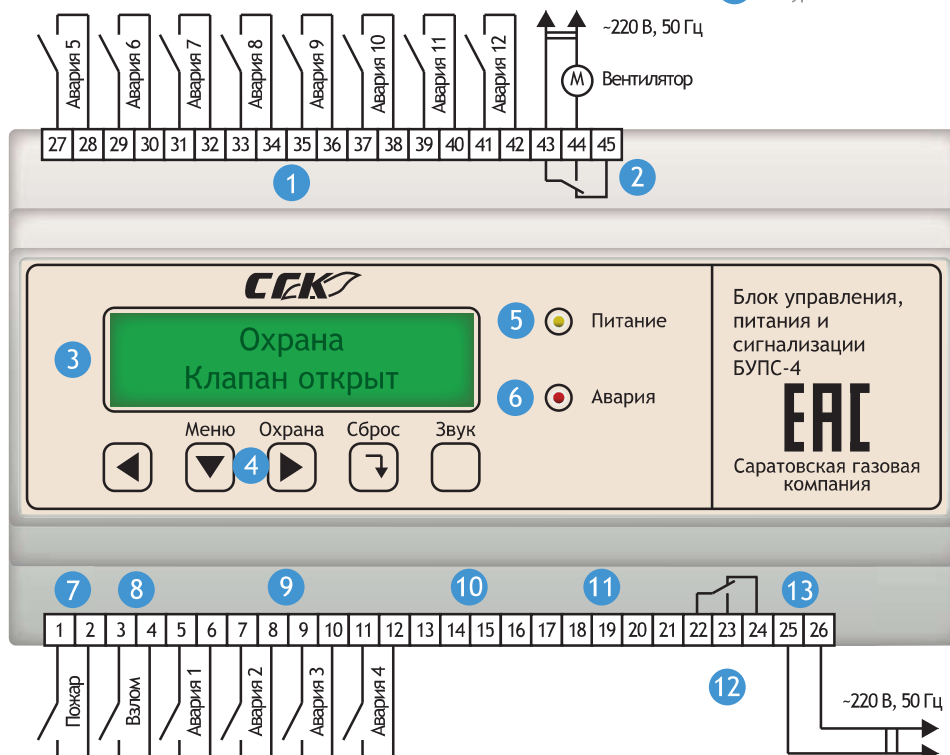



БР-1.4 БР-2.0


Блоки реле

Блок реле **БР-1.4** предназначен для работы в составе систем автономного контроля загазованности серии **СКГ**.

Блок имеет 4 группы переключаемых контактов с допустимой нагрузкой 220 В, 50 Гц, 3 А переменного тока. Блок предназначен для подключения нагрузок переменного тока, например, звонков, сирен, вентиляторов, клапанов высокого давления типа **КПЭГ** и т. д. к системам автоматического контроля загазованности **СКГ**. Блок имеет 2 группы по пять переключаемых переключателей (джамперов) для программирования пользователем функционального назначения групп реле. Всего имеется 5 вариантов программирования каждого реле.


Также выпускается **Блок реле БР 2.0**, который предназначен для работы в составе систем **СКГ** и имеет 6 групп переключаемых контактов с допустимой нагрузкой 125 В, 0,5 А переменного тока или 30 В, 1А постоянного тока. Блок предназначен для передачи сигналов и состояния системы **СКГ** (аварии, состояние клапана) на контрольные пульты, универсальные GSM модули и другое оборудование сторонних производителей, оснащенное входами типа «сухой контакт».

- 1 Клемма для подключения напряжения питания
- 2 Клемма для подключения резервного питания
- 3 Клемма для подключения линии связи RS-485
- 4 Переключики для программирования;
- 5 Выходы типа сухой контакт

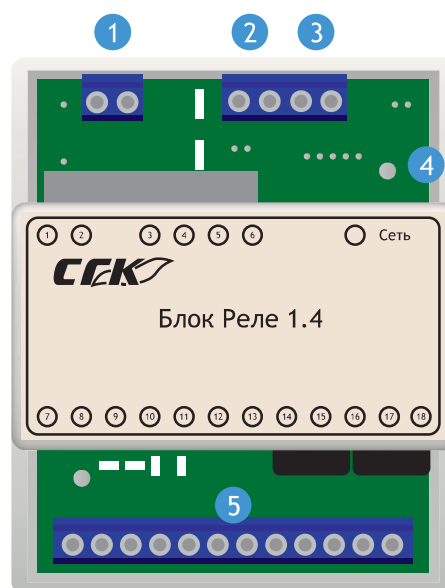


Основные характеристики	Значение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Напряжение питания от сети переменного	220 ±10 % В
Максимальная потребляемая мощность	4 ВА
Рабочий диапазон температур, °С	0-40
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	95×75×65 мм
Масса	0,3 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

Подключение исполнительных устройств к системе контроля загазованности при помощи БР-1.4

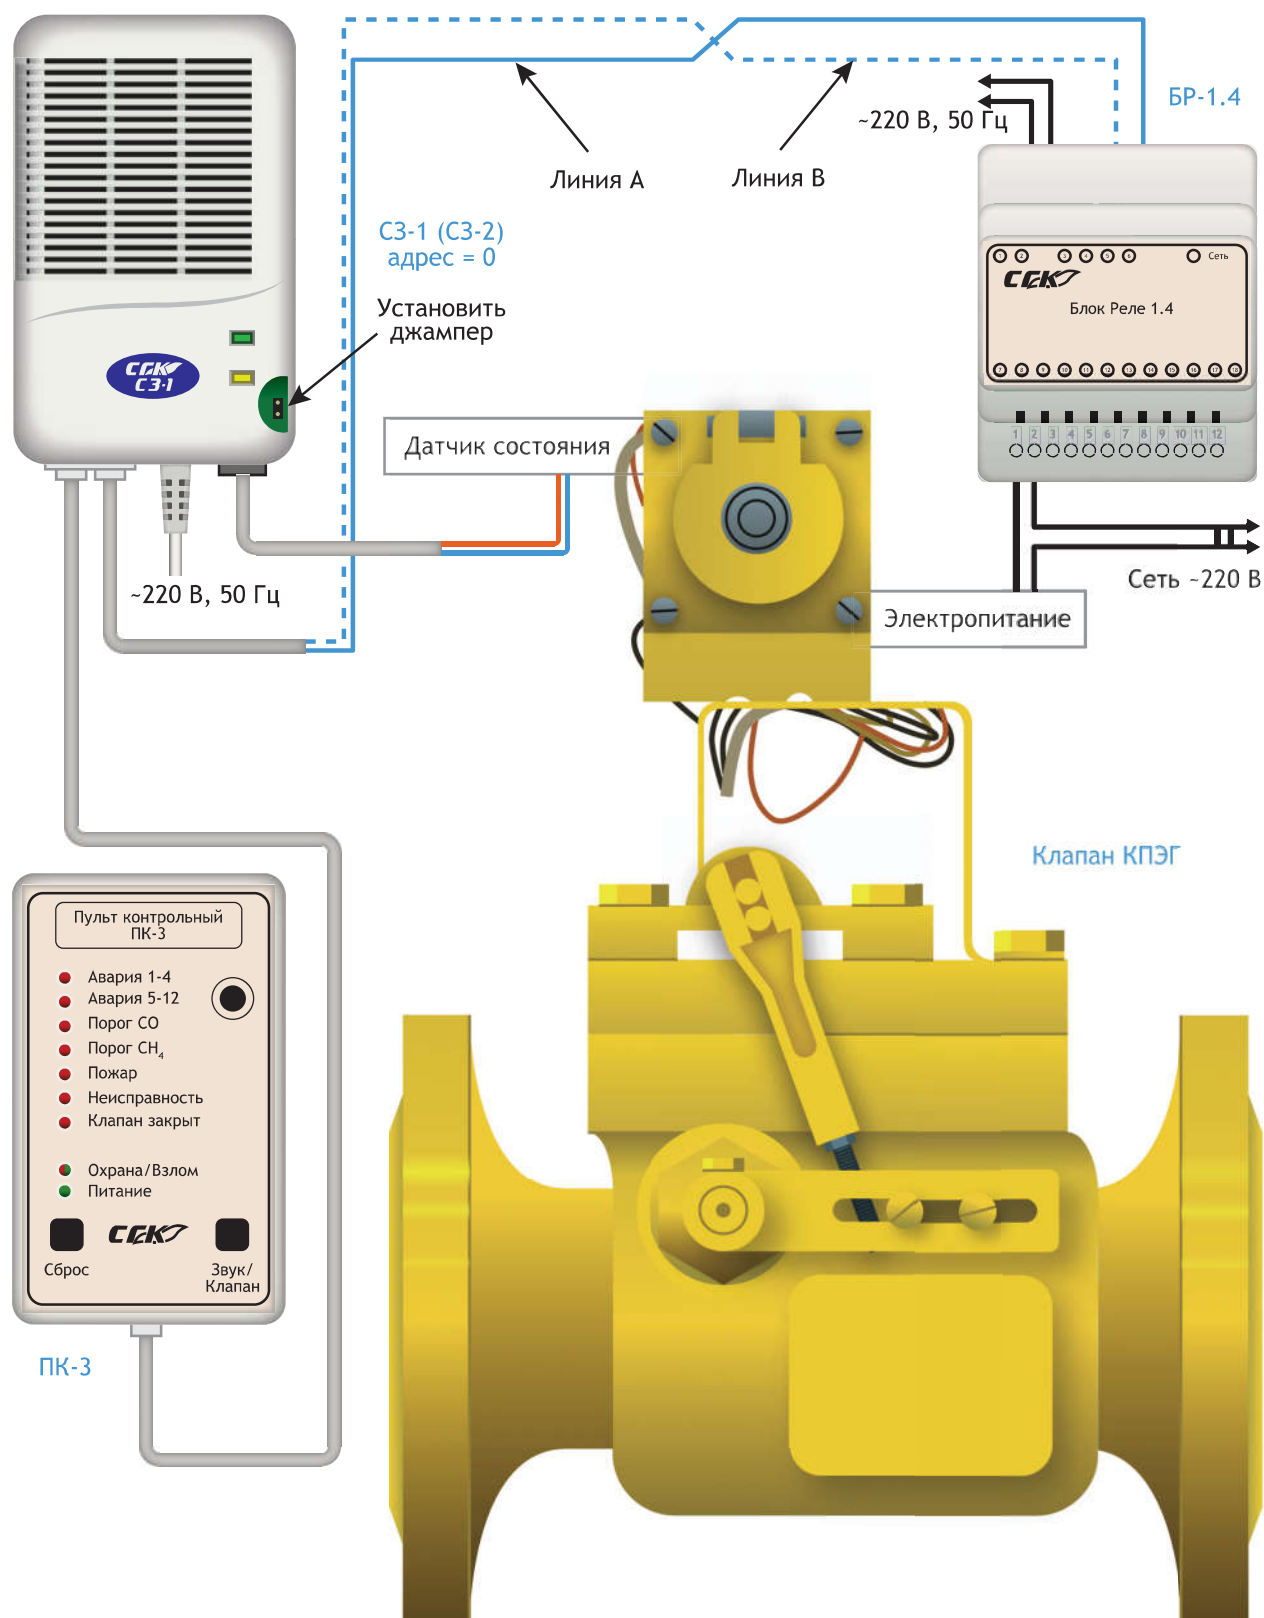

Подключение исполнительных устройств к системе контроля загазованности при помощи БР-1.4

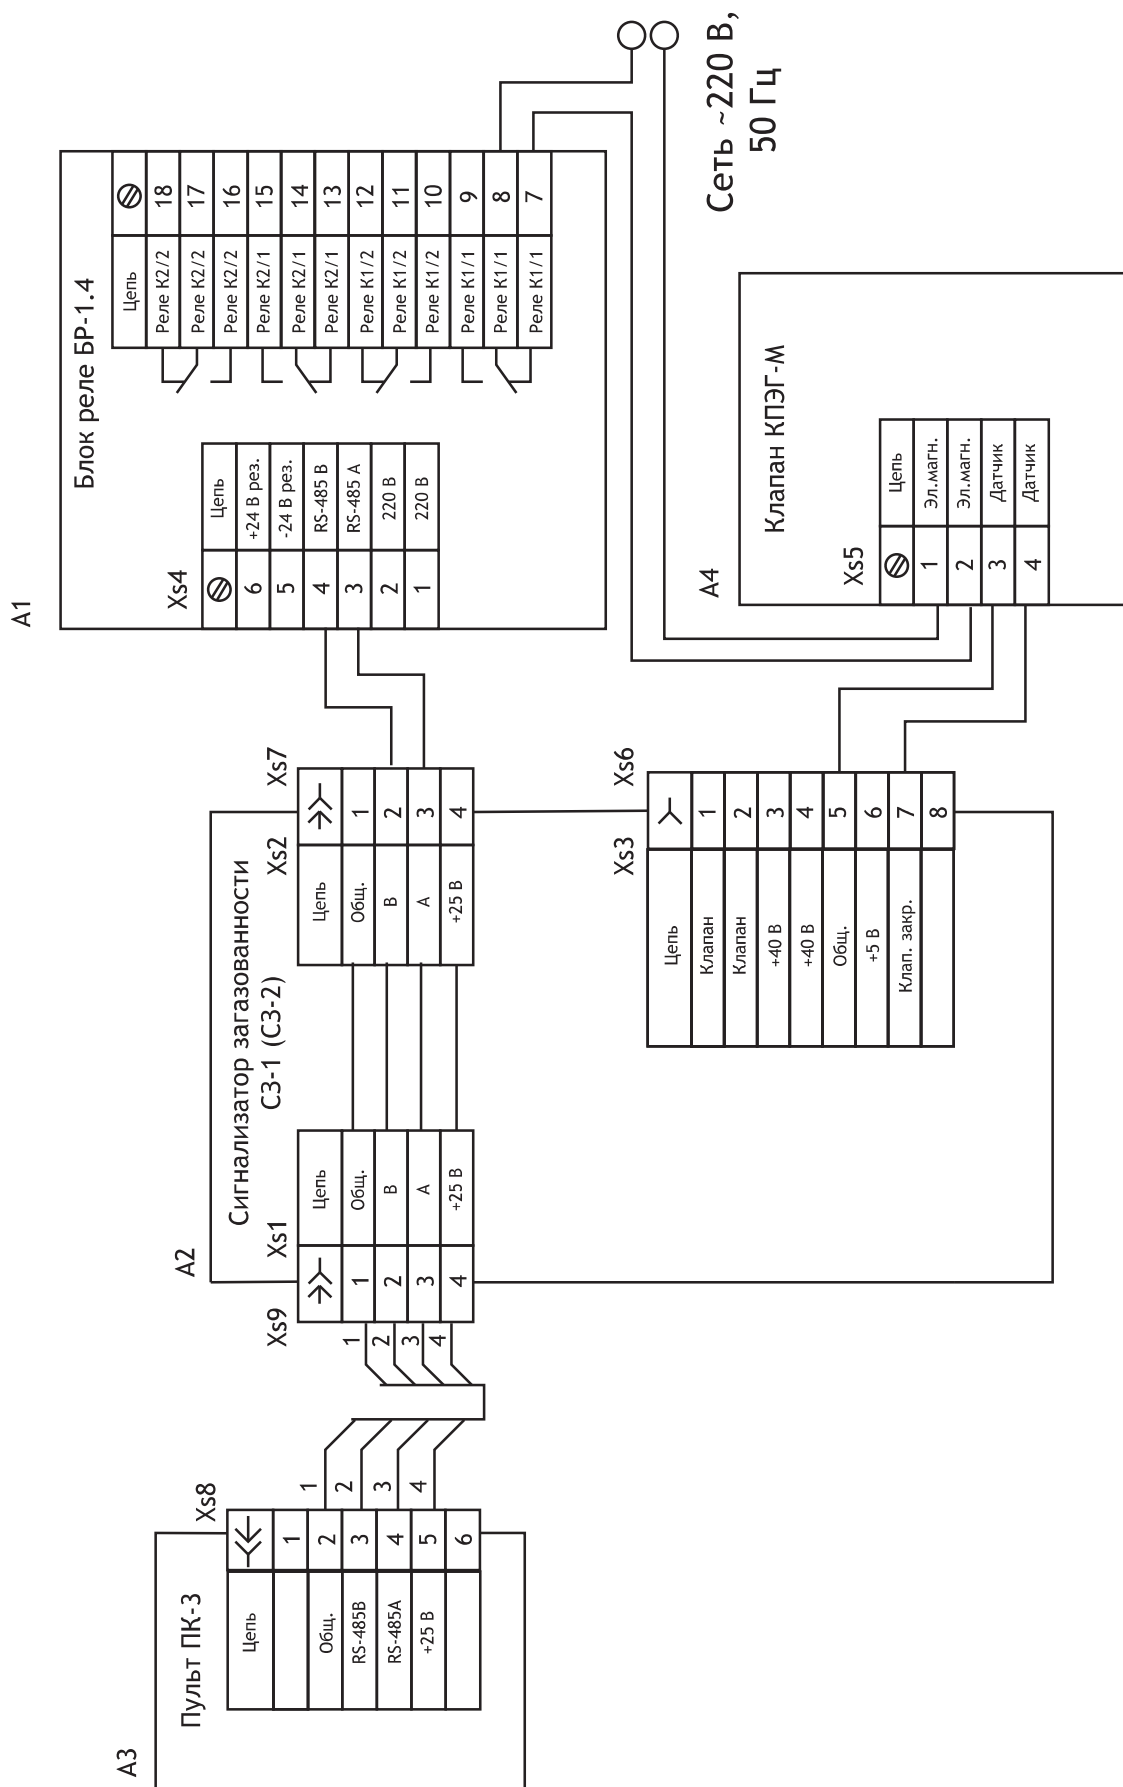

БУК-2.4 БУК-2.5

Блок управления клапаном

Блок управления клапаном БУК-2.4 предназначен для работы в составах систем автоматики и сигнализации при использовании в таковых предохранительно - запорных клапанов КЗГЭМ или КЗГЭМ-Б. Блок рассчитан на подключение датчиков с выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» по двум входам. Третий вход предназначен для подключения датчика с выходом типа «активный», с напряжением до 24 В постоянного тока в состоянии логической «1» и не более 0.8 В постоянного тока в состоянии логического «0». Вход имеет входное сопротивление 51 кОм.



Четвертый вход предназначен для подключения датчика с выходом типа «активный», с напряжением 220 В переменного тока. Закрытие клапана производится по наличию активного сигнала датчика на одном или нескольких входах одновременно. При этом каждый вход индивидуально программируется на срабатывание по «замыканию» или «размыканию» сухих контактов и по наличию или отсутствию напряжений. Для этого внутри блока имеется набор из 4 перемычек.


Также выпускается **Блок управления клапаном БУК-2.5**, который предназначен для подключения 4 датчиков с выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор». Он оснащен дополнительным реле, для передачи сигнала «Клапан Закрыт» на контрольные пульта, универсальные GSM модули и другое оборудование сторонних производителей, оснащенное входами типа «сухой контакт».

- 1 Клемма для подключения датчиков аварии
- 2 Клемма для подключения клапна КЗГЭМ
- 3 Перемычки для настройки блока

Основные характеристики	Значение
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 20
Напряжение питания от сети переменного	220 ±10 % В
Максимальная потребляемая мощность	4 ВА
Рабочий диапазон температур, °C	0-40
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	95×75×65 мм
Масса	0,3 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев



Подключение электромагнитных клапанов КЗГЭМ-НД и КЗГЭМ-СД к блоку управления клапаном БУК-2.4

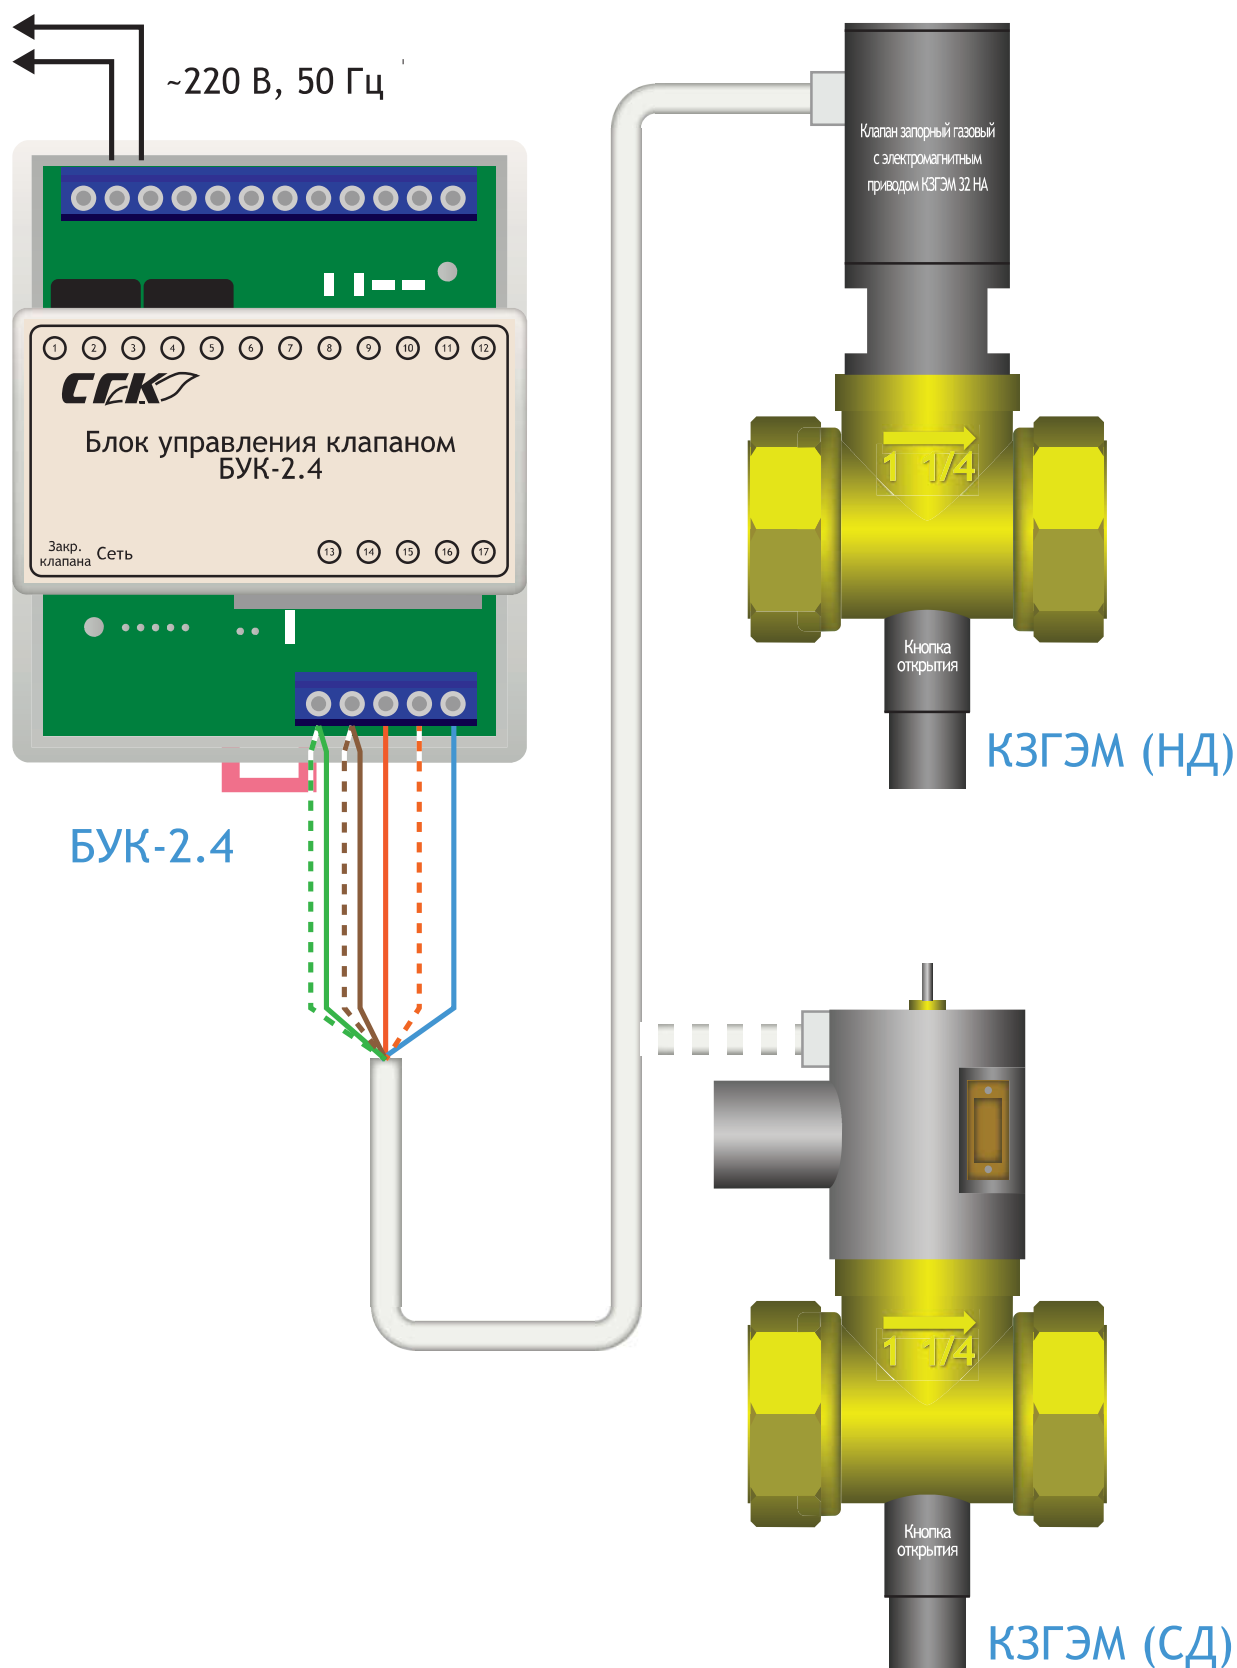

Подключение электромагнитных клапанов КЗГЭМ-НД и КЗГЭМ-СД к блоку управления клапаном БУК-2.4


Клапан КЗГЭМ (СД)

Вариант системы
с клапаном КЗГЭМ (СД)
среднего давления
с разъемом D-sub

Блок управления клапаном БУК 2.4

Цепь	Цепь
1	Контакт. вход 1
2	Контакт. вход 1
3	Контакт. вход 2
4	Контакт. вход 2
5	Акт. вход
6	Акт. вход
7	Вход авар. 220В
8	Вход авар. 220В
9	12-24 В (-)рез.
10	12-24 В (+)рез.
11	220 В, 50 Гц пит.
12	220 В, 50 Гц пит.

Цепь	Цепь
Клапан	13
+40 В	14
Общ.	15
+5 В	16
Кл. закр.	17

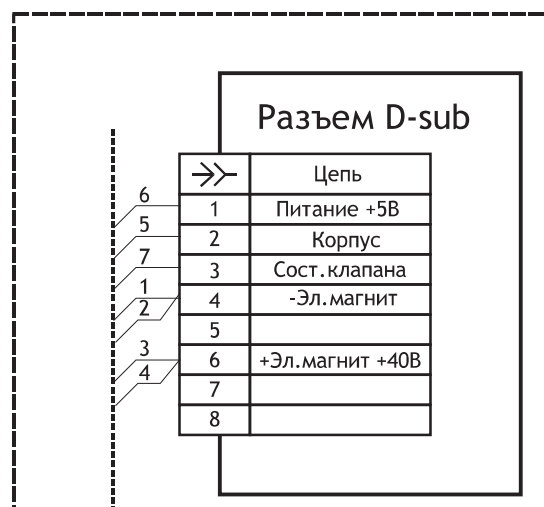

Клапан КЗГЭМ (НД)

Разъем RJ-45

Пин	Цепь
1	Клапан
2	Клапан
3	+40 В
4	+40 В
5	Общ.
6	+5 В
7	Кл. закр.
8	

АПИ-1.0

Адаптер для подключения пожарных извещателей

Адаптер пожарных извещателей АПИ 1.0 предназначен для работы в составе системы автономного контроля загазованности серии СГК-1, СГК-2 и СГК-3.

Адаптер распознает сигналы «Пожар» и «Неисправность» от безадресных пожарных извещателей и передает их в систему автономного контроля загазованности по цифровому интерфейсу RS-485.

Адаптер АПИ-1.0 предназначен для круглосуточной и непрерывной работы с любыми безадресными пожарными извещателями (ПИ) с питанием по шлейфу.

Системы СГК комплектуются одним (или более) из следующих ПИ : ИП 212-45, ИП212-141,ИП212-141М, ИП212-41М, ИП 212-95, ИП212-43МК производства компании «РУБЕЖ». Количество и тип ПИ согласуется с заказчиком отдельно.


На один вход адаптера допускается подключение пожарных извещателей одного типа с суммарным током потребления в шлейфе не более 4 мА.

Основные характеристики	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	9 - 25
Потребляемая мощность, Вт, не более	2
Максимальное напряжение ШС	20 В
Макс.ток на клеммах ШС при напр. 20В	
- для токопотребляющих извещателей	4 мА
- при замкнутом состоянии ШС	16 мА
Сопротивление утечки между проводами ШС	не менее 50кОм
Срок службы	10 лет
Габаритные размеры	72х36х25 мм
Масса	0,4 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев




- 1 Разъем для подключения системы СГК
- 2 Клеммы для подключения ПИ нормально-разомкнутых
- 3 Клеммы для подключения ПИ нормальнозамкнутых
- 4 Индикатор аварии

Система СГК-2 с адаптером пожарных извещателей АПИ-1.0

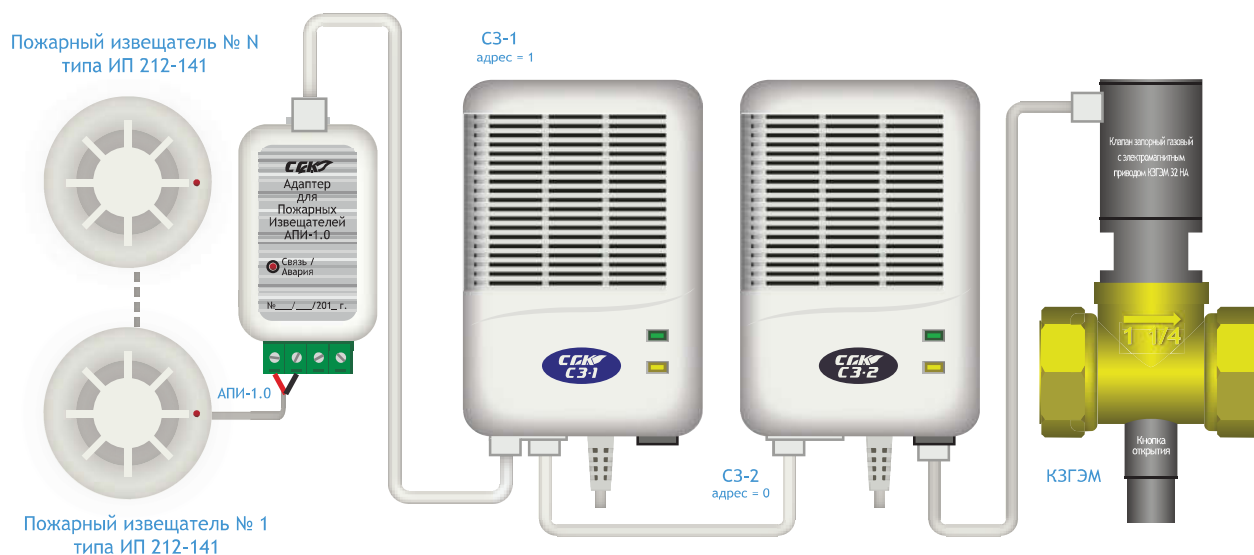


Система СГК-3 с адаптером пожарных извещателей АПИ-1.0

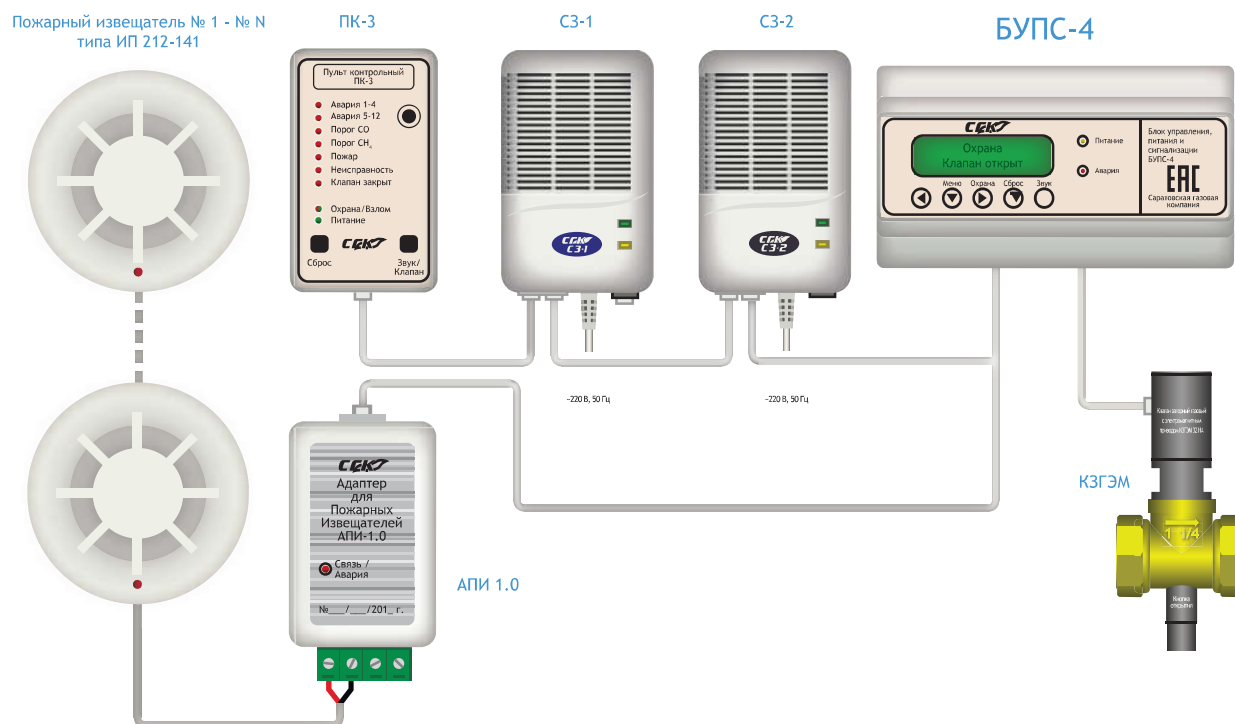


Система СГК-1-XX с адаптером пожарных извещателей

Схема подключений

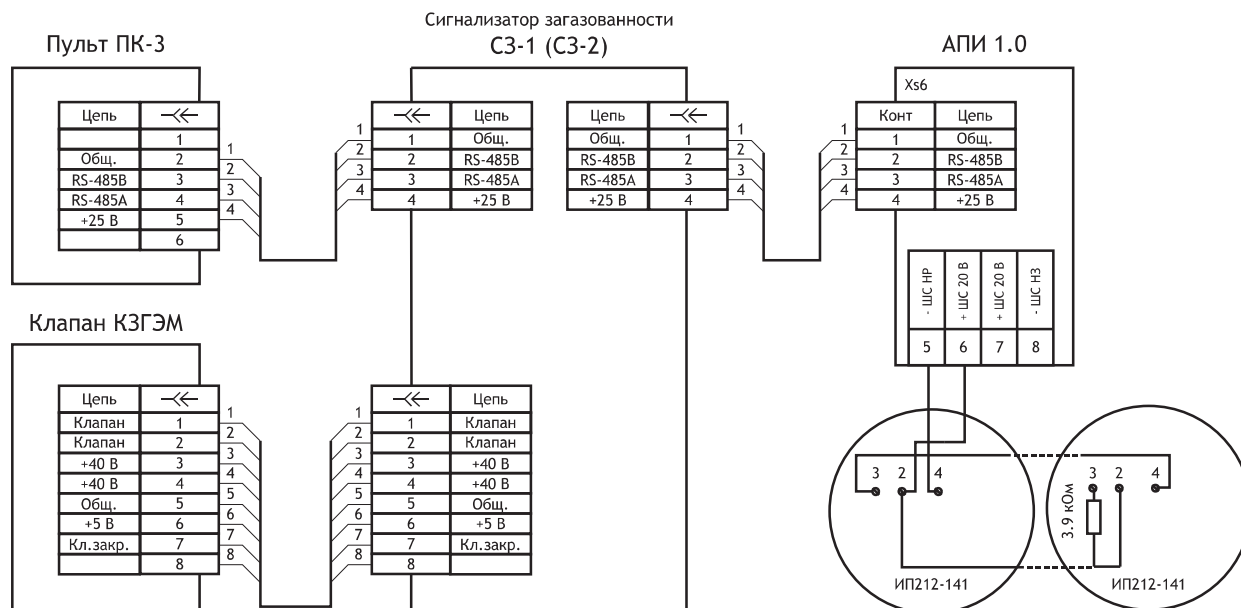

Система СГК-3 с адаптером пожарных извещателей

Схема подключений

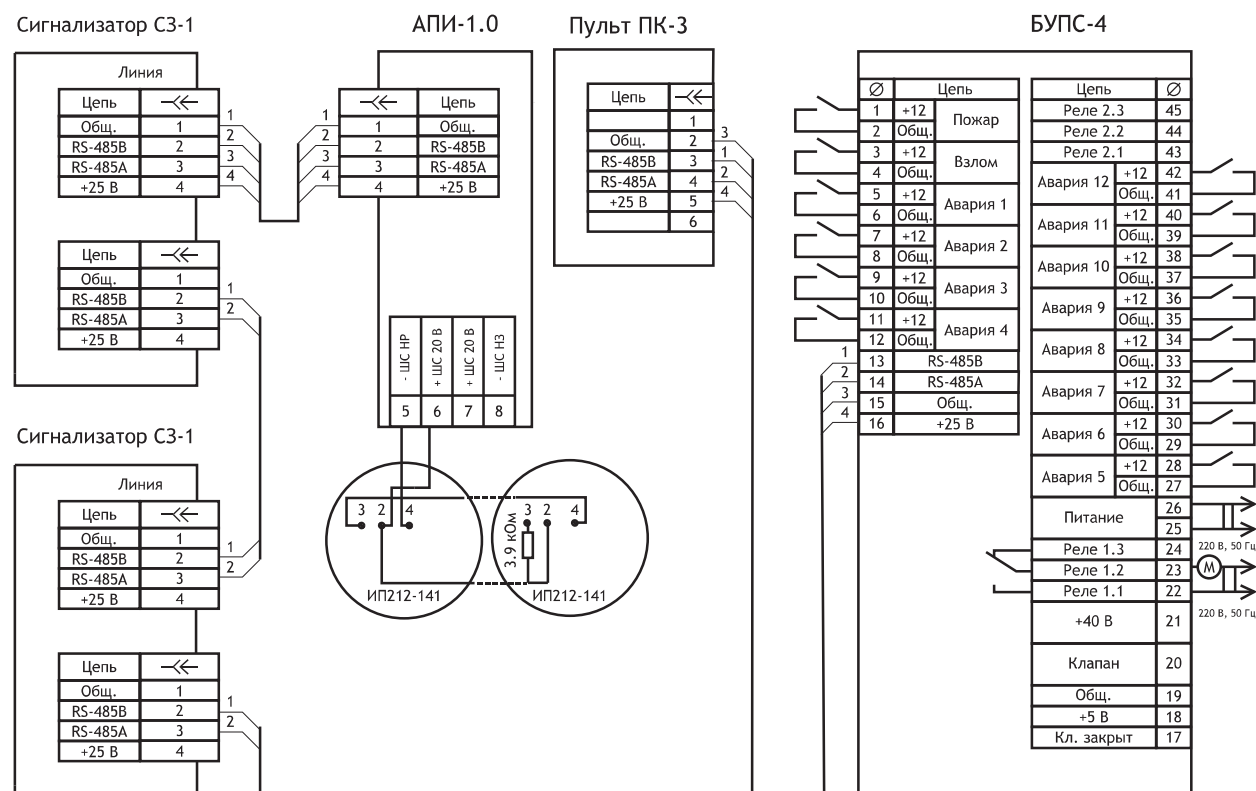

СГК-ЗБК-1

Защитный блок-кейс

Защитный блок-кейс СГК-ЗБК-1 предназначен для защиты сигнализаторов загазованности природным газом СЗ-1 и оксидом углерода СЗ-2 от воздействия пыли, воды и растворов дезинфицирующих средств, применяемых на животноводческих и птицеводческих комплексах для санитарной обработки помещений.

Блок имеет встроенный вентилятор для принудительной подачи среды к сигнализатору и специальный синтетический фильтрующий элемент.

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды.....от +1 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха при температуре +25 °С.....до 80 %;
- атмосферное давление.....от 86 до 106,7 кПа

После подачи напряжения питания включается сигнализатор загазованности, установленный в блоке, и подает напряжение питания на вентилятор. Воздушный поток, создаваемый вентилятором, обдувает сигнализатор загазованности, и таким образом, анализируемая среда подается из помещения на сенсор и обеспечивается нормальная работа сигнализатора. При отказе вентилятора или сильном загрязнении фильтров скорость воздушного потока снижается, что увеличивает время срабатывания сигнализатора.

Рекомендуется использовать совместно с дополнительными выносными устройствами сигнализации.



Основные технические характеристики	Значение
Напряжение питания вентилятора	5 В
Максимальный ток, потребляемый вентилятором	0,1 А
Класс очистки по EN 779	G3
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 35
Масса, не более	0,3 кг
Габаритные размеры	60x212x72 мм



КЗГЭМ


Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом

Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа по ГОСТ 5542-87, паровая фаза сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р 52087 2003 или воздуха с давлением до 0,3 МПа (до 3,0 кгс/см²).
Выпускается также бытовая модификация клапана **КЗГЭМ-Б**, без индикации положения клапана.
Клапаны устанавливаются на горизонтальном участке трубопровода. Клапаны номинальным диаметром от 15 до 32 на низкое давление могут устанавливаться на вертикальных участках внутреннего трубопровода с учётом направления подачи среды.

Основные технические характеристики	Значение
Сопrotивление обмотки катушки электромагнита	16±2 Ом
Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана	30-45 В
Напряжение питания узла индикации состояния клапана	4-10 В
Номинальное давления для клапанов НД, МПа (кгс/см ²):	0,005 (0,05)
Номинальное давления для клапанов СД, МПа (кгс/см ²):	0,3 (3)
Время срабатывания клапана, не более	1 с
Напряжение сигнала закрытого состояния клапана,	4,5 В
Класс герметичности затвора	A

Пример обозначения при заказе: 1) КЗГЭМ-Б-15НД м 2) КЗГЭМ-20НД м

Обозначение	L	H	B
КЗГЭМ-(Б)-15НД	53	155	36
КЗГЭМ-(Б)-20НД	62	160	36
КЗГЭМ-(Б)-25НД	76	165	40
КЗГЭМ-(Б)-32НД	76	170	50
КЗГЭМ-(Б)-40НД	88	180	60
КЗГЭМ-(Б)-50НД	97	190	70

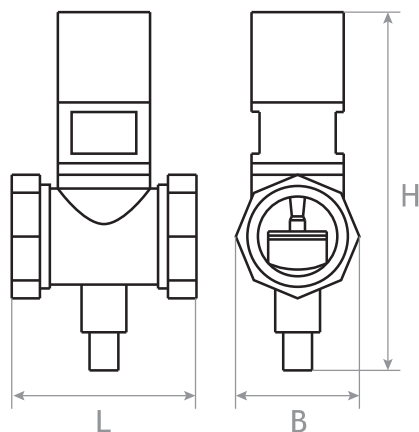

Клапан должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение изделия и в атмосфере которых содержание коррозионно-активных агентов не превышает значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69

Срок службы 10 лет, в том числе срок хранения 12 месяцев в упаковке изготовителя в складских помещениях.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды - от +1 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха - до 80 % при +25 °С;
- атмосферное давление - от 86 до 106,7 кПа.

Клапаны КЗГЭМ-НД и КЗГЭМ-Б-НД оснащены разъемами RJ-45.

Клапаны КЗГЭМ-СД оснащены разъемами типа D-SUB



КЗГЭМ-	Б-	XX	XX	X
1	2	3	4	5

1 — обозначение клапанов запорных газовых электромагнитных

2 — обозначение бытовой модификации клапана :
Б - бытовой клапан КЗГЭМ без индикации положения
отсутствует - клапан КЗГЭМ с индикацией положения

3 — диаметр условного прохода клапана (DN):
15..400


4 — обозначение номинального давления клапана типа КЗГЭМ:

НД — низкое давление PN 0,005 МПа;
СД — среднее давление PN 0,3 МПа.

5 — обозначение способа присоединения к газопроводу
М — муфтовое
Ф — фланцевое

Пример обозначения при заказе: КЗГЭМ-50НД Ф

Обозначение	Н	В	Л	D, d(кол.отв)
КЗГЭМ-50НДФ	230	160	220	125,18(4)
КЗГЭМ-65НДФ	270	180	220	145,18(4)
КЗГЭМ-80НДФ	270	196	220	160,18(4)
КЗГЭМ-100НДФ	285	214	260	180,18(8)
КЗГЭМ-150НДФ	375	280	355	240,22(8)
КЗГЭМ-200НДФ	375	335	365	295,22(12)
КЗГЭМ-300НДФ	460	440	410	400,26(12)

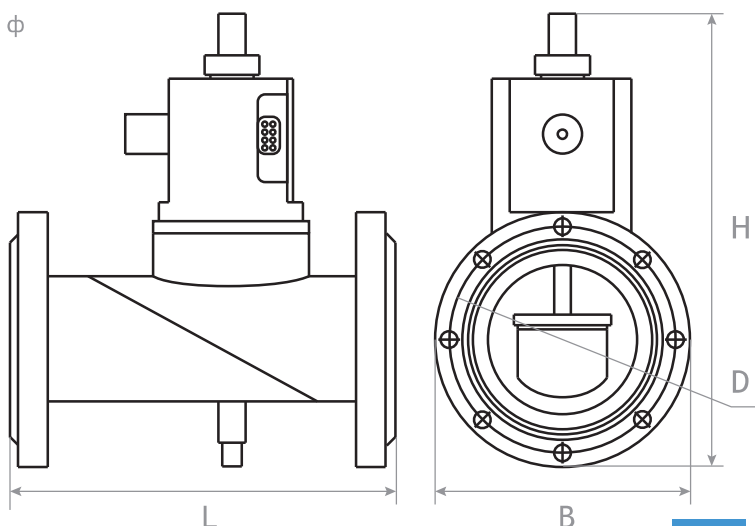

КЗГЭМ-БМ

Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом бытовой модернизированный



Клапан запорный газовый с электромагнитным приводом **КЗГЭМ-БМ** (далее клапан) предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа по ГОСТ 5542-87, паровой фазой сжиженного углеводородного газа по ГОСТ Р 52087 2003 или воздуха с давлением до 0,005 МПа (до 0,05 кгс/см²).

К газопроводу клапан **КЗГЭМ-БМ** крепится стальными оцинкованными гайками. Новое изделие представляет собой линейку клапанов с номиналь-

ными диаметрами **15, 20, 25**. Клапаны могут выпускаться с переменным диаметром. Например, на входе установлено муфтовое соединение диаметром 25 а на выходе диаметром 15 или наоборот. Также возможна поставка клапанов со соединением с наружной резьбой и быстроразъемным соединением «американка». Но и это еще не все: любые соединения можно комбинировать между собой любым способом. Всего имеется 81 комбинация.

Чтобы защитить газовое оборудование и сам клапан, на входе **КЗГЭМ-БМ** установлен специальный фильтр, который не даст засориться горелкам устройств и предотвратит преждевременный выход клапана из строя. Степень фильтрации очень высокая - 55 Микрон.

Простота монтажа достигается за счет огромного спектра присоединительных элементов, а также за счет патентованной технологии подвижного электромагнита. То есть корпус электромагнита с разъемом может свободно вращаться вокруг оси клапана. И направление вывода управляющего кабеля может быть выбрано произвольно.

Клапан **КЗГЭМ-БМ** может устанавливаться на горизонтальных и вертикальных участках газопровода, на спусках и подъемах.

ООО ПКФ «СарГазКом» обладает исключительными правами на дизайн и конструкцию клапанов запорных газовых с электромагнитным приводом **КЗГЭМ-БМ**. Оригинальная конструкция изделия защищена патентами на полезную модель № 174371 № 168188, №171281 № 167615 №168714. Внешний вид (дизайн) клапана защищен патентами на промышленный образец № 105695, №105696, № 105697. Любое изготовление и копирование изделия или его составных частей без разрешения правообладателя преследуется по закону. Габаритные размеры указаны на странице 65.

Основные технические характеристики	Значение
Сопrotивление обмотки катушки электромагнита	16±2 Ом
Амплитуда импульса управляющего сигнала для закрытия клапана	30-45 В
Установленный ресурс	5000
Номинальное давления для клапанов НД, :	0,005 (0,05) МПа (кгс/см ²)
Испытательное давление для прокладочных и стыковочных соединений клапана	0,105 (1,05) МПа (кгс/см ²):
Время срабатывания клапана, не более	1 с
Класс герметичности затвора	A

КПЭГ-М (DN-50, DN-100)

Клапан запорный газовый с электро- магнитным приводом

Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа ГОСТ 5542-87 или воздуха с давлением до 1,2 МПа (до 12 кгс/см²).

Клапаны выпускаются номинальным диаметром 50 и 100 **КПЭГ-М-50** и **КПЭГ-М-100** соответственно.

Клапан **КПЭГ-М** - нормально закрытый, то есть прекращение подачи напряжения на электромагнит приводит к закрытию клапана. Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды.....от плюс 1 до 40 °С;
- относительная влажность воздуха.....до 80% при температуре 25 °С;
- атмосферное давление.....от 86 до 106,7 кПа.

В помещении, в котором будет эксплуатироваться клапан содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150-69; должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

В клапанах **КПЭГ-М** для индикации состояния клапана используется датчик контроля состояния электромагнитного привода на базе микропереключателя. Подключение датчика контроля состояния к внешнему узлу индикации осуществляется с помощью проводов, выведенных из корпуса узла электромагнита и промаркированных надписью **ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ**.

Клапан должен устанавливаться: на горизонтальном участке внутреннего трубопровода, на вводе в помещение, с учётом направления подачи среды; в положение, при котором узел электромагнитного привода располагается вертикально вверх, а ось электромагнита - горизонтально.

Клапан должен быть соединен с трубопроводом способом, предусмотренным конструкцией клапана (с помощью фланца по ГОСТ 33259-2015). Габаритные размеры указаны на станции 65.



Основные технические характеристики	Значение
Срок эксплуатации клапана, не менее	10 лет
Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220 В
Потребляемая мощность, ВА, не более	10
Номинальное давления	12(12) МПа (кгс/см ²)
Испытательное давление для прокладочных и стыковочных соединений клапана	1,8 (18) МПа (кгс/см ²):
Время срабатывания клапана, не более	1 с
Класс герметичности затвора	A



СГК-1-Б-СН Система автономного контроля загазованности бытовая

Система **СГК-1-Б-СН4** предназначена для контроля содержания природного газа в атмосфере помещений потребителя.

Система **СГК-1-Б-СН4** обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания природного газа (ГОСТ 5542-87) в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, других коммунально-бытовых помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 10% и 20% НКПР (по заказу возможно другое исполнение);
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента и неисправности электромагнитного клапана;
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Комплект поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом бытовой **СЗ-1-Б**;
- клапан запорный газовый электромагнитный **КЗГЭМ-Б** DN 15...32, PN - до 0,3 МПа (по заказу возможно дооснащение узлом индикации) или **КЗГЭМ-БМ** DN 15...25 PN 0,005 МПа;
- кабель соединительный для клапана длиной 3 м (по заказу возможна иная длина).

Пример обозначения:

СГК-1-Б-СН4 DN20НД (Где DN20НД(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана **КЗГЭМ**).


Соединительный кабель оснащен разъемами для быстрого соединения и не требует разделки при монтаже.

В данной системе предусмотрено подключение пульта контрольного ПК-3-Б. Также система может быть модернизирована до **СГК-2-Б-СО-СН** (т.е. возможно подключения дополнительного сигнализатора **СЗ-2-Б**).

Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 (стандартная комплектация)



Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-1-Б-СН4 Типовая схема соединений:

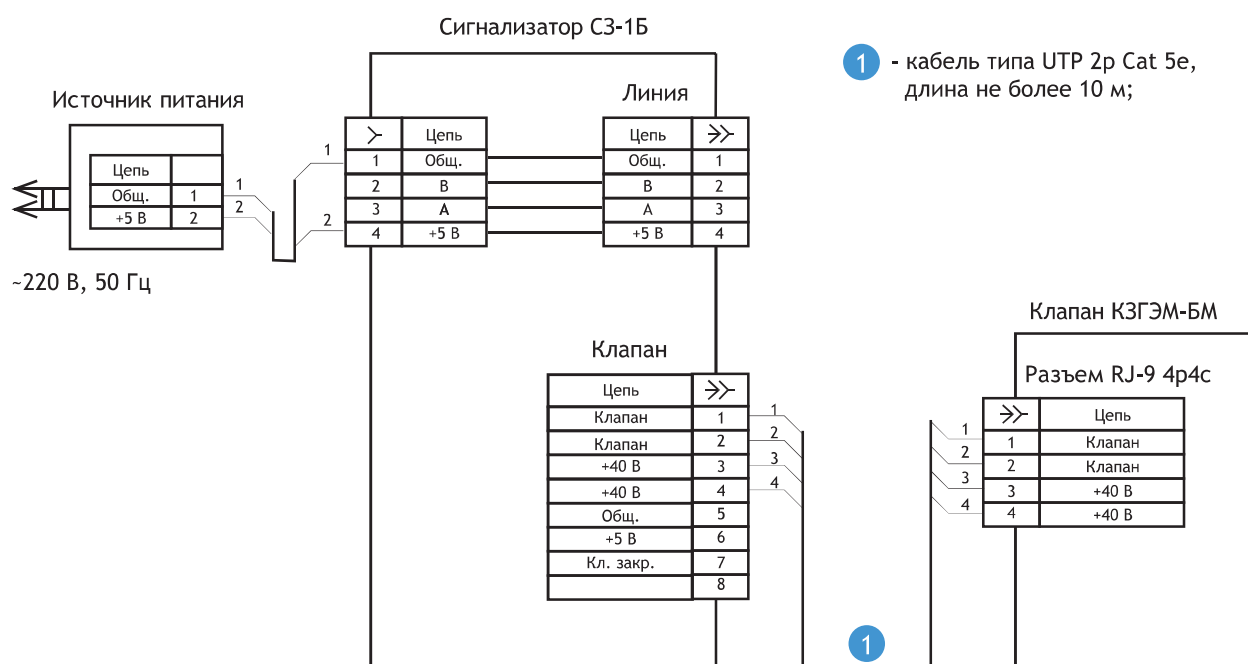



СГК-1-Б-СО Система автономного контроля загазованности

Система **СГК-1-Б-СО** предназначена для контроля содержания угарного газа в атмосфере помещений потребителя.

Система **СГК-1-Б-СО** обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, других коммунально-бытовых помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 20 и 100 мг/м³;
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента и неисправности электромагнитного клапана;
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Комплект поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом бытовой **СЗ-25В**;
- клапан запорный газовый электромагнитный **КЗГЭМ-Б** DN 15...32, PN - до 0,3 МПа (по заказу возможно дооснащение узлом индикации) или **КЗГЭМ-БМ** DN 15...25 PN 0,005 МПа.
- кабель соединительный для клапана длиной 3 м (по заказу возможна иная длина)

Пример обозначения

СГК-1-Б-СО DN20НД (где DN20НД(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана КЗГЭМ)


Соединительный кабель оснащен разъемами для быстрого соединения и не требует разделки при монтаже.

В данной системе предусмотрено подключение пульта контрольного **ПК-3-Б**. Подключение дополнительных сигнализаторов не предусмотрено.

Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СО (стандартная комплектация)



Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-1-Б-СО Типовая схема соединений:

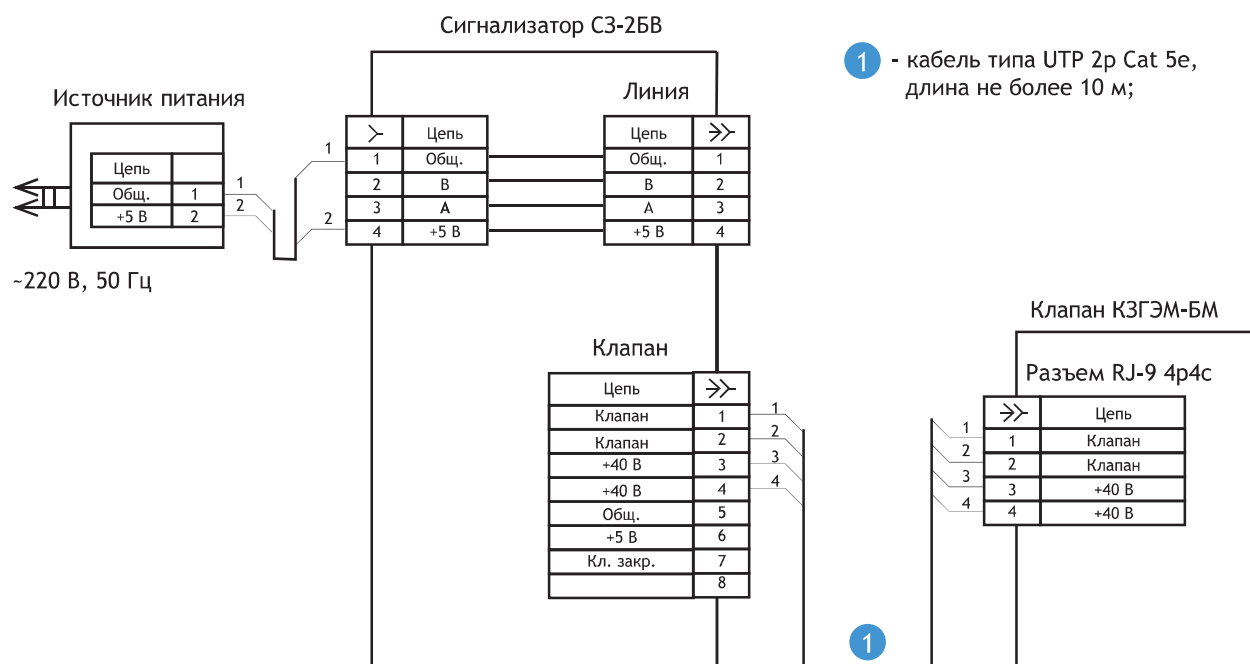



СГК-2-Б-СО-СН Система автономного контроля загазованности

Система **СГК-2-Б-СО-СН** предназначена для контроля содержания угарного газа и природного газа в атмосфере помещений потребителей. В состав системы **СГК-2-Б-СО-СН** входят бытовые сигнализаторы загазованности, которые являются функционально законченными устройствами. Стандартный комплект оборудования системы **СГК-2-Б-СО-СН** достаточен для выполнения основных функций и не требует никаких дополнительных устройств.

Система **СГК-2-Б-СО-СН** обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа и метана в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 20 мг/м³ и 100 мг/м³ (оксид углерода), 10% и 20% НКПР (природный газ);
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговые уровни, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении линии связи между блоками.
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
- выдачу информации о состоянии системы на дополнительные модули.

Комплект стандартной поставки:


- сигнализатор загазованности природным газом **СЗ-1-Б**;
- сигнализатор загазованности оксидом углерода **СЗ-2-Б**;
- клапан запорный газовый электромагнитный **КЗГЭМ-Б** DN 15...32, PN - до 0,3 МПа (по заказу возможно дооснащение узлом индикации) или **КЗГЭМ-БМ** DN 15...25 PN 0,005 МПа.
- кабель соединительный для клапана длиной 3 м (по заказу возможна иная длина).
- кабель соединительный для сигнализаторов 3 м (по заказу возможна иная длина).

Пример обозначения:


СГК-2-Б-СО-СН DN20HD (где DN20HD(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана КЗГЭМ)

Система **СГК-2-Б-СО-СН** может применяться на любом промышленном и коммунально-бытовом объекте. По заказу система комплектуется пультом контрольным **ПК-3-Б** для передачи сигналов в другое помещение. Соединительные кабели оснащены разъемами для быстрого соединения и не требуют разделки при монтаже.

Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО-СН (стандартная комплектация)

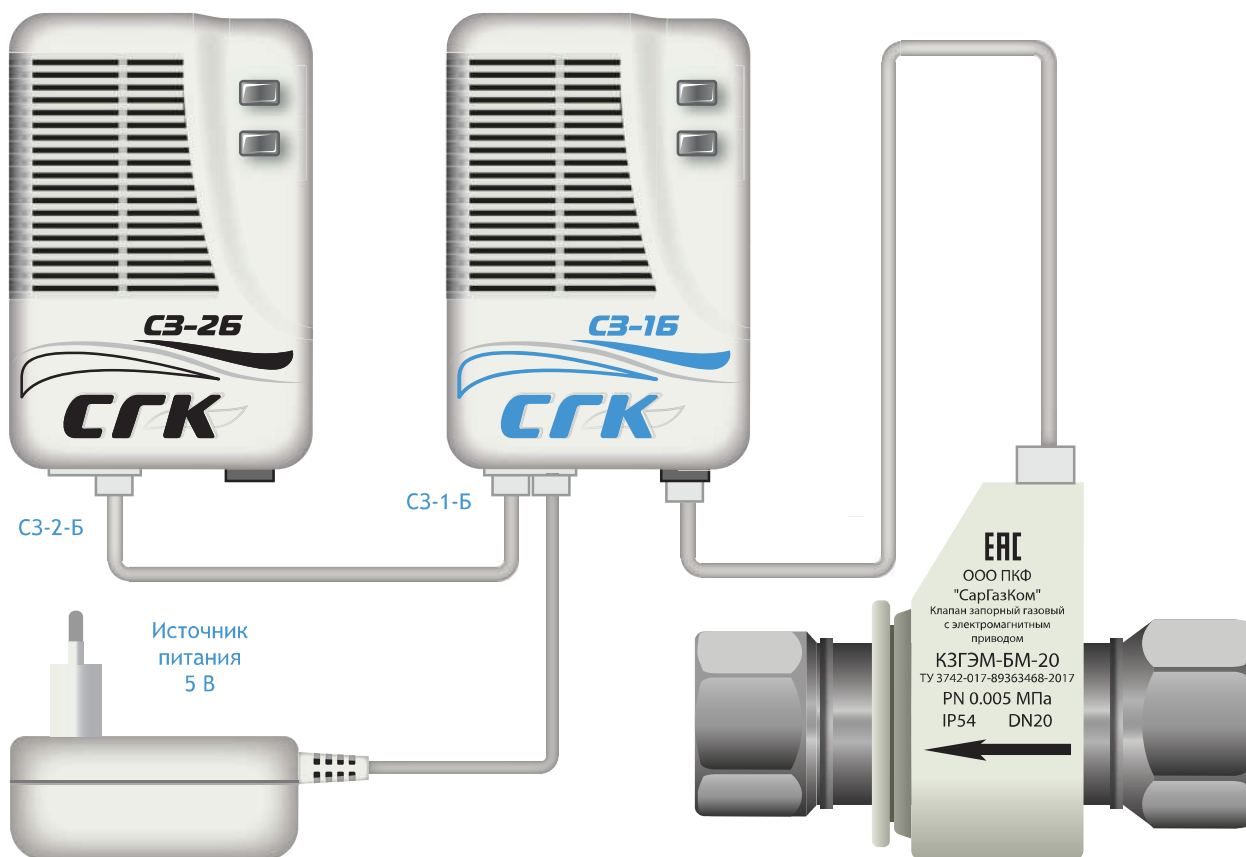

Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-2-Б-СО-СН Типовая схема соединений:

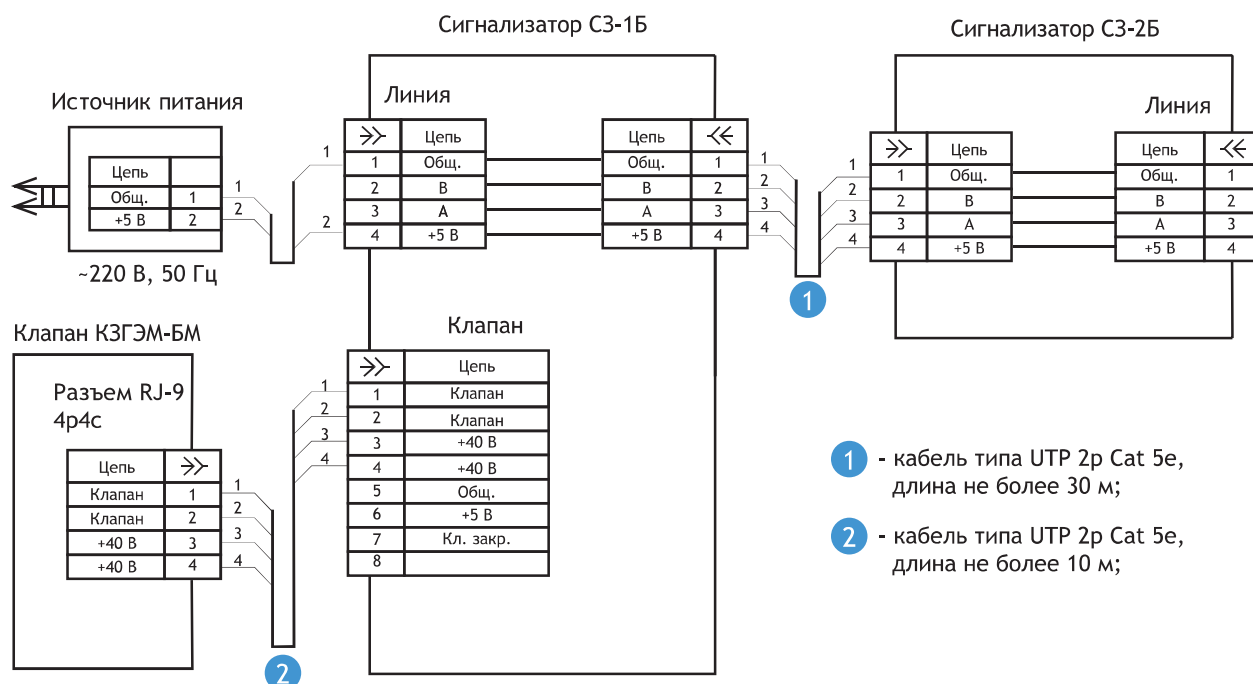



СГК-1-СН₄ Система автономного контроля загазованности

Система СГК-1-СН предназначена для контроля содержания природного газа в атмосфере помещений потребителя.

Система СГК-1-СН обеспечивает

- непрерывный автоматический контроль содержания природного газа (ГОСТ 5542-87) в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 10% и 20% НКПР;
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении связи с дополнительными блоками.
- контроль состояния клапана электромагнитного (открыт/закрыт).
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 (один или несколько (до 250 шт)).
- клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 15...300, PN - до 0,3 МПа.
- кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина).

Пример обозначения:

СГК-1-СН DN20HD (где DN20HD(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана КЗГЭМ)

Для контроля загазованности в помещениях с большой площадью в данной системе возможно подключение до 250 дополнительных сигнализаторов, из расчета один сигнализатор на 60-100 м².

По заказу система комплектуется пультом контрольным ПК-3 для передачи сигналов в другое помещение. Стандартное исполнение сигнализаторов - энергозависимое (возможно другое исполнение).

Соединительный кабель оснащен разъемами для быстрого соединения и не требует разделки при монтаже.



СГК-1-СО Система автономного контроля загазованности

Система **СГК-1-СО** предназначена для контроля содержания оксида углерода (угарного газа) в атмосфере помещений потребителя.

Система **СГК-1-СО** обеспечивает

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам и 20 мг/м³ и 100 мг/м³;
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении связи с дополнительными блоками.
- контроль состояния клапана электромагнитного (открыт/закрыт).
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности оксидом углерода **С3-2** (один или несколько (до 250 шт)).
- клапан запорный газовый электромагнитный **КЗГЭМ** DN 15...300, PN - до 0,3 МПа.
- кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина).

Пример обозначения

СГК-1-СО DN20НД (где DN20Д(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана КЗГЭМ)

Для контроля загазованности в помещениях с большой площадью в данной системе возможно подключение до 250 дополнительных сигнализаторов, из расчета один сигнализатор на 200 м².

По заказу система комплектуется пультом контрольным **ПК-3** для передачи сигналов в другое помещение. Стандартное исполнение сигнализаторов - энергозависимое (возможно другое исполнение). Соединительный кабель оснащен разъемами для быстрого соединения и не требует разделки при монтаже.



СГК-1-С₃Н₈ Система автономного контроля загазованности

Система СГК-1-С₃Н₈ предназначена для контроля содержания сжиженного газа в атмосфере помещений потребителя.

Система СГК-1-С₃Н₈ обеспечивает

- непрерывный автоматический контроль содержания сжиженного газа в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 10% и 20% НКПР;
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговый уровень, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении связи с дополнительными блоками.
- контроль состояния клапана электромагнитного (открыт/закрыт).
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;

Комплект стандартной поставки:

- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-3 (один или несколько (до 250 шт)).
- клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 15...150, PN - до 0,3 МПа.
- кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина).


Пример обозначения

СГК-1-С₃Н₈ DN20НД (где DN20НД(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана КЗГЭМ)


Для контроля загазованности в помещениях с большой площадью в данной системе возможно подключение до 250 дополнительных сигнализаторов, из расчета один сигнализатор на 60-100 м².

По заказу система комплектуется пультом контрольным ПК-3 для передачи сигналов в другое помещение. Стандартное исполнение сигнализаторов - энергозависимое (возможно другое исполнение). Соединительный кабель оснащен разъемами для быстрого соединения и не требует разделки при монтаже.

Система автономного контроля загазованности СГК-1-XX (стандартная комплектация)

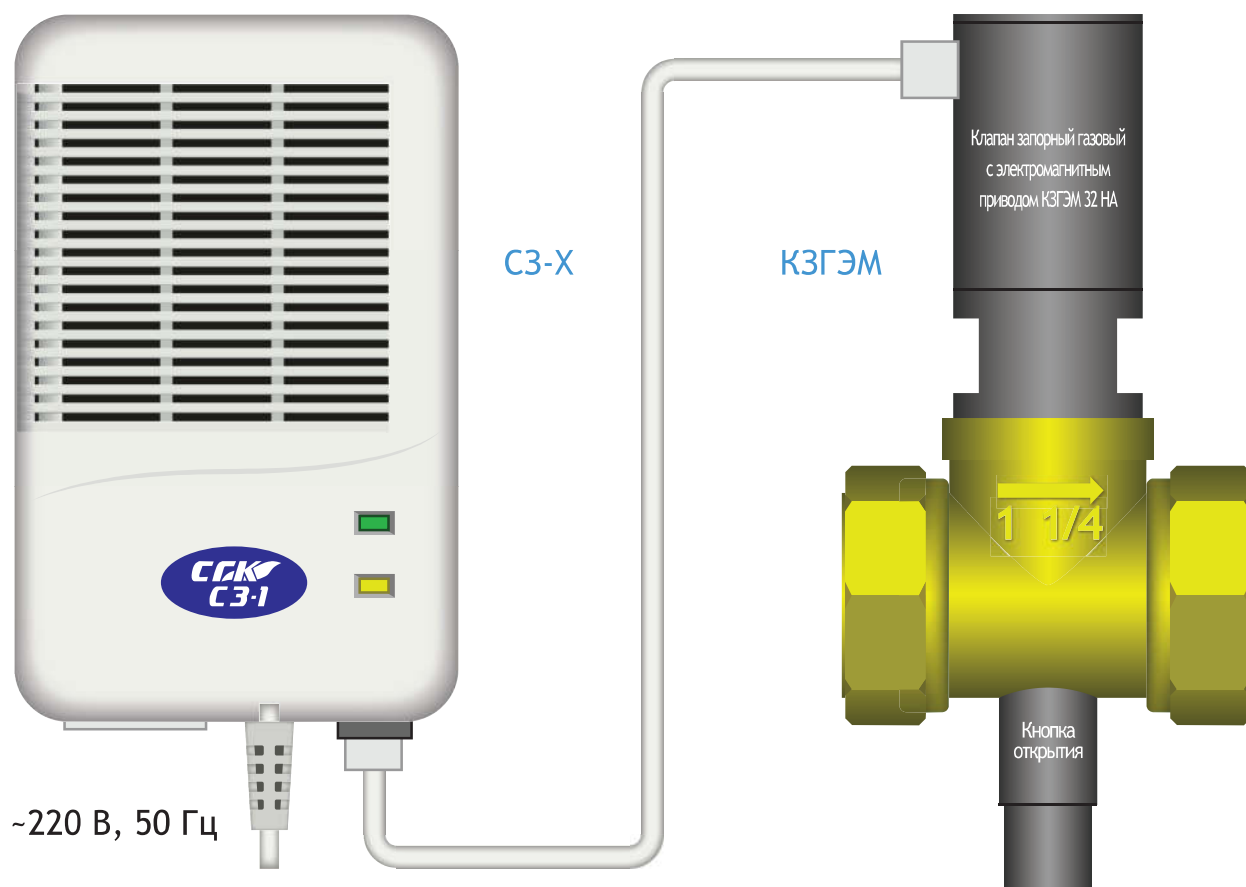

Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-1-XX Типовая схема соединений:

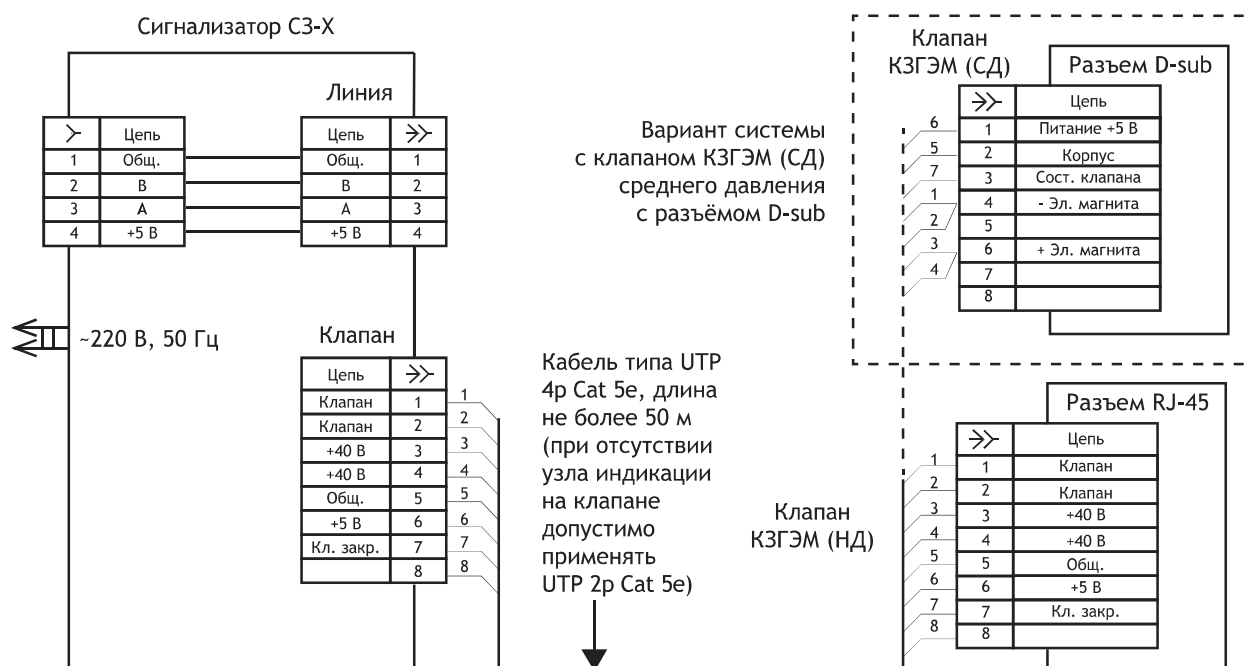



СГК-2-СО-СН Система автономного контроля загазованности

В состав системы **СГК-2-СО-СН** входят сигнализаторы загазованности, которые являются функционально законченными устройствами. Стандартный комплект оборудования достаточен для выполнения основных функций и не требует никаких дополнительных устройств. Система **СГК-2-СО-СН** может применяться на любом промышленном и коммунально-бытовом объекте. Для контроля загазованности в помещениях с большой площадью в данной системе возможно подключение дополнительных сигнализаторов **С3-1** или **С3-2** общим числом до 250.

Система **СГК-2-СО-СН** обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа и метана в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 20 мг/м³ и 100 мг/м³ (оксид углерода), 10% и 20% НКПР (природный газ);
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговые уровни, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении линии связи между блоками.
- контроль состояния клапана электромагнитного (открыт/закрыт).
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
- выдачу информации о состоянии системы на дополнительные модули.

Комплект стандартной поставки:


- сигнализатор загазованности природным газом **С3-1** (один или несколько).
- сигнализатор загазованности оксидом углерода **С3-2** (один или несколько)
- клапан запорный газовый электромагнитный **КЗГЭМ** DN 15...300, PN - до 0,3 МПа.
- кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина).
- кабель соединительный для сигнализаторов 5 м (по заказу возможна иная длина).

Пример обозначения:

СГК-2-СО-СН DN25HD (где DN25HD(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана **КЗГЭМ**)


По заказу система комплектуется пультом контрольным **ПК-3** для передачи сигналов в другое помещение. Также можно подсоединить и другие дополнительные блоки: **БР 1.4** или **БР 2.0**, **АПИ 1.0**, **ПК-4**. Соединительные кабели оснащены разъемами для быстрого соединения и не требуют разделки при монтаже.


Система автономного контроля загазованности СГК-2-СО-СН (стандартная комплектация)

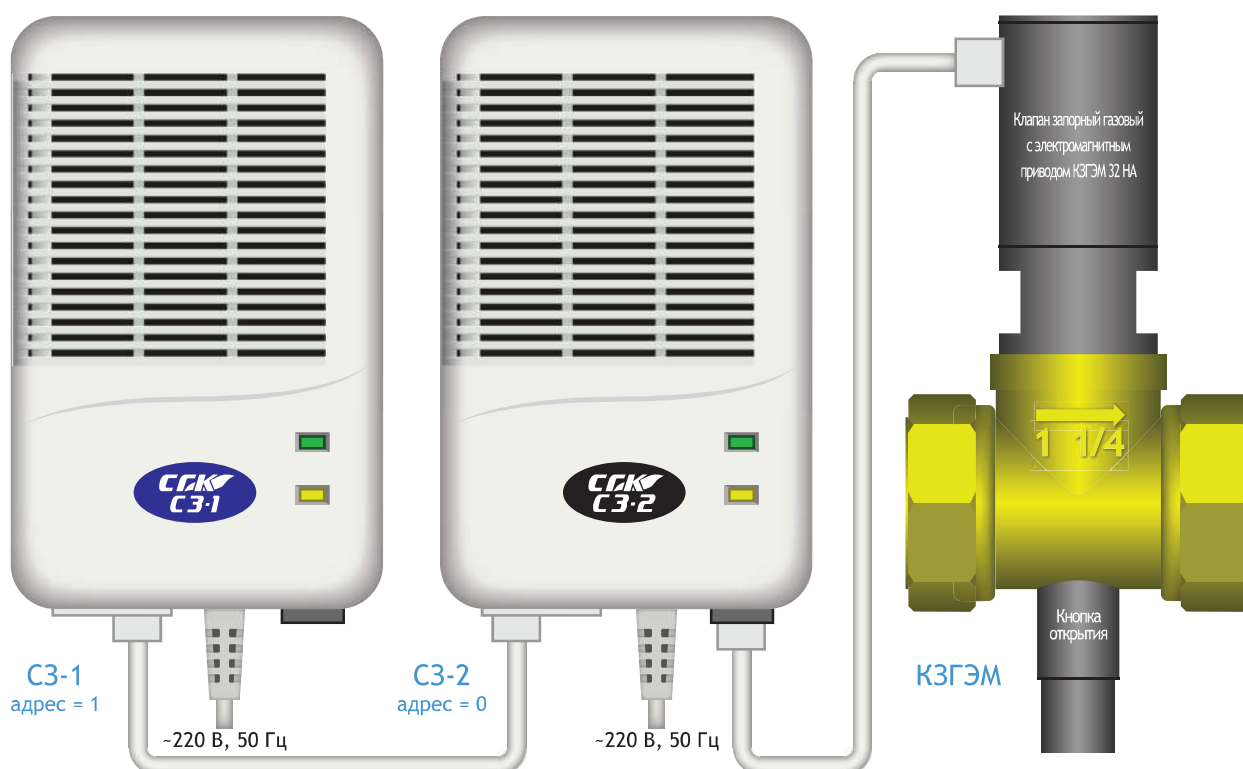


Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-2-СО-СН Типовая схема соединений:


- 1 - кабель типа UTP 1p Cat 5e, длина не более 1000 м;
- 2 - кабель типа UTP 4p Cat 5e, длина не более 50 м.

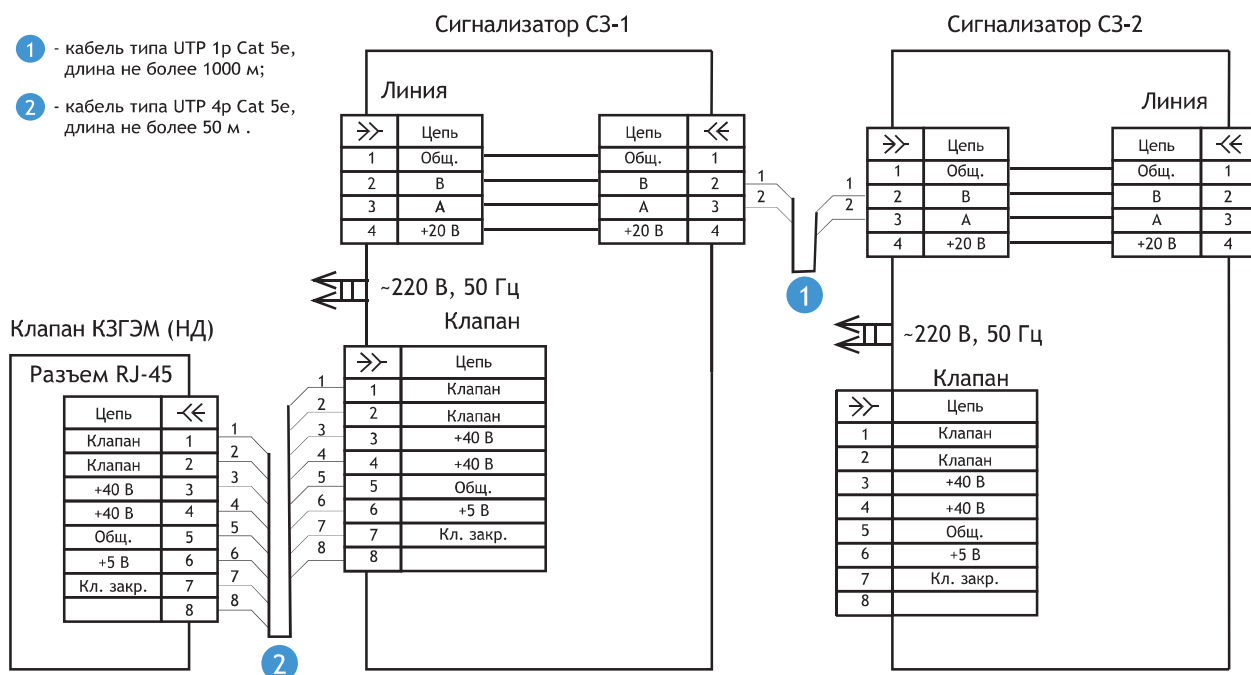

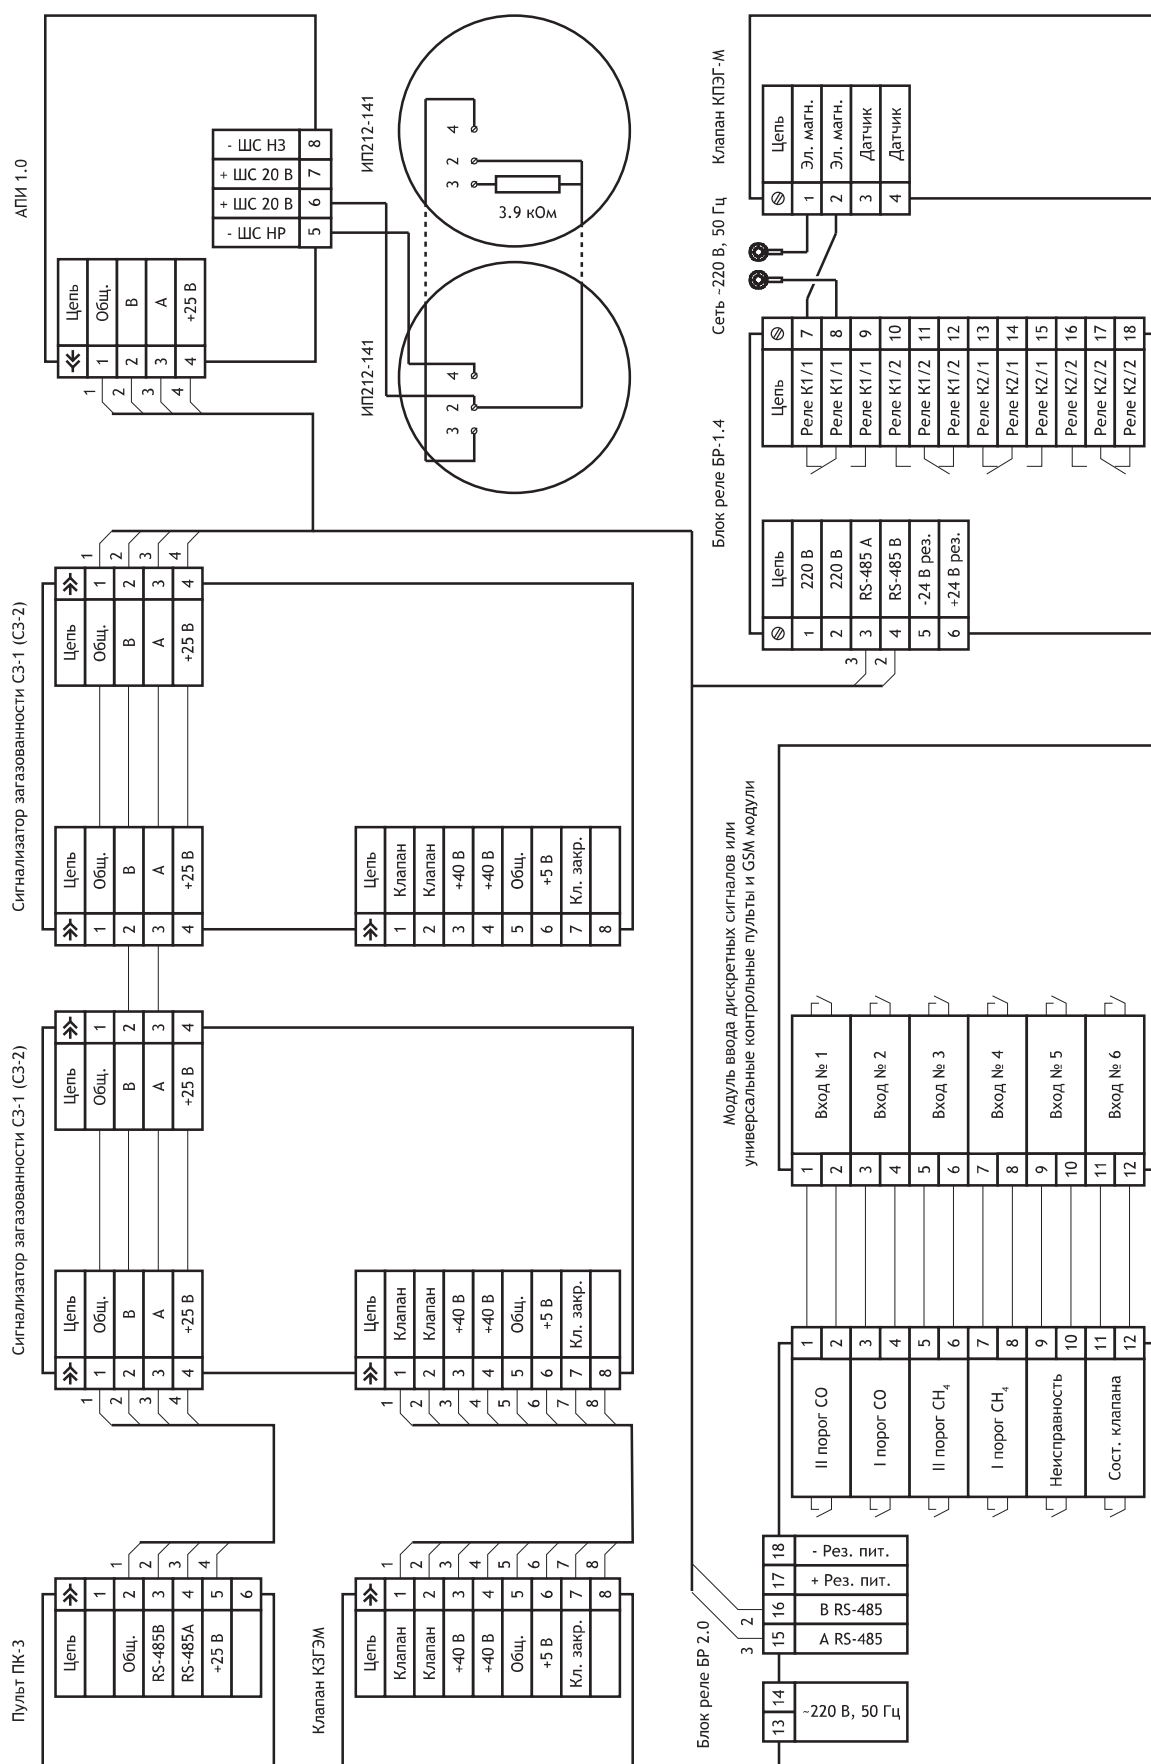

Вентиляция и другие исполнительные устройства

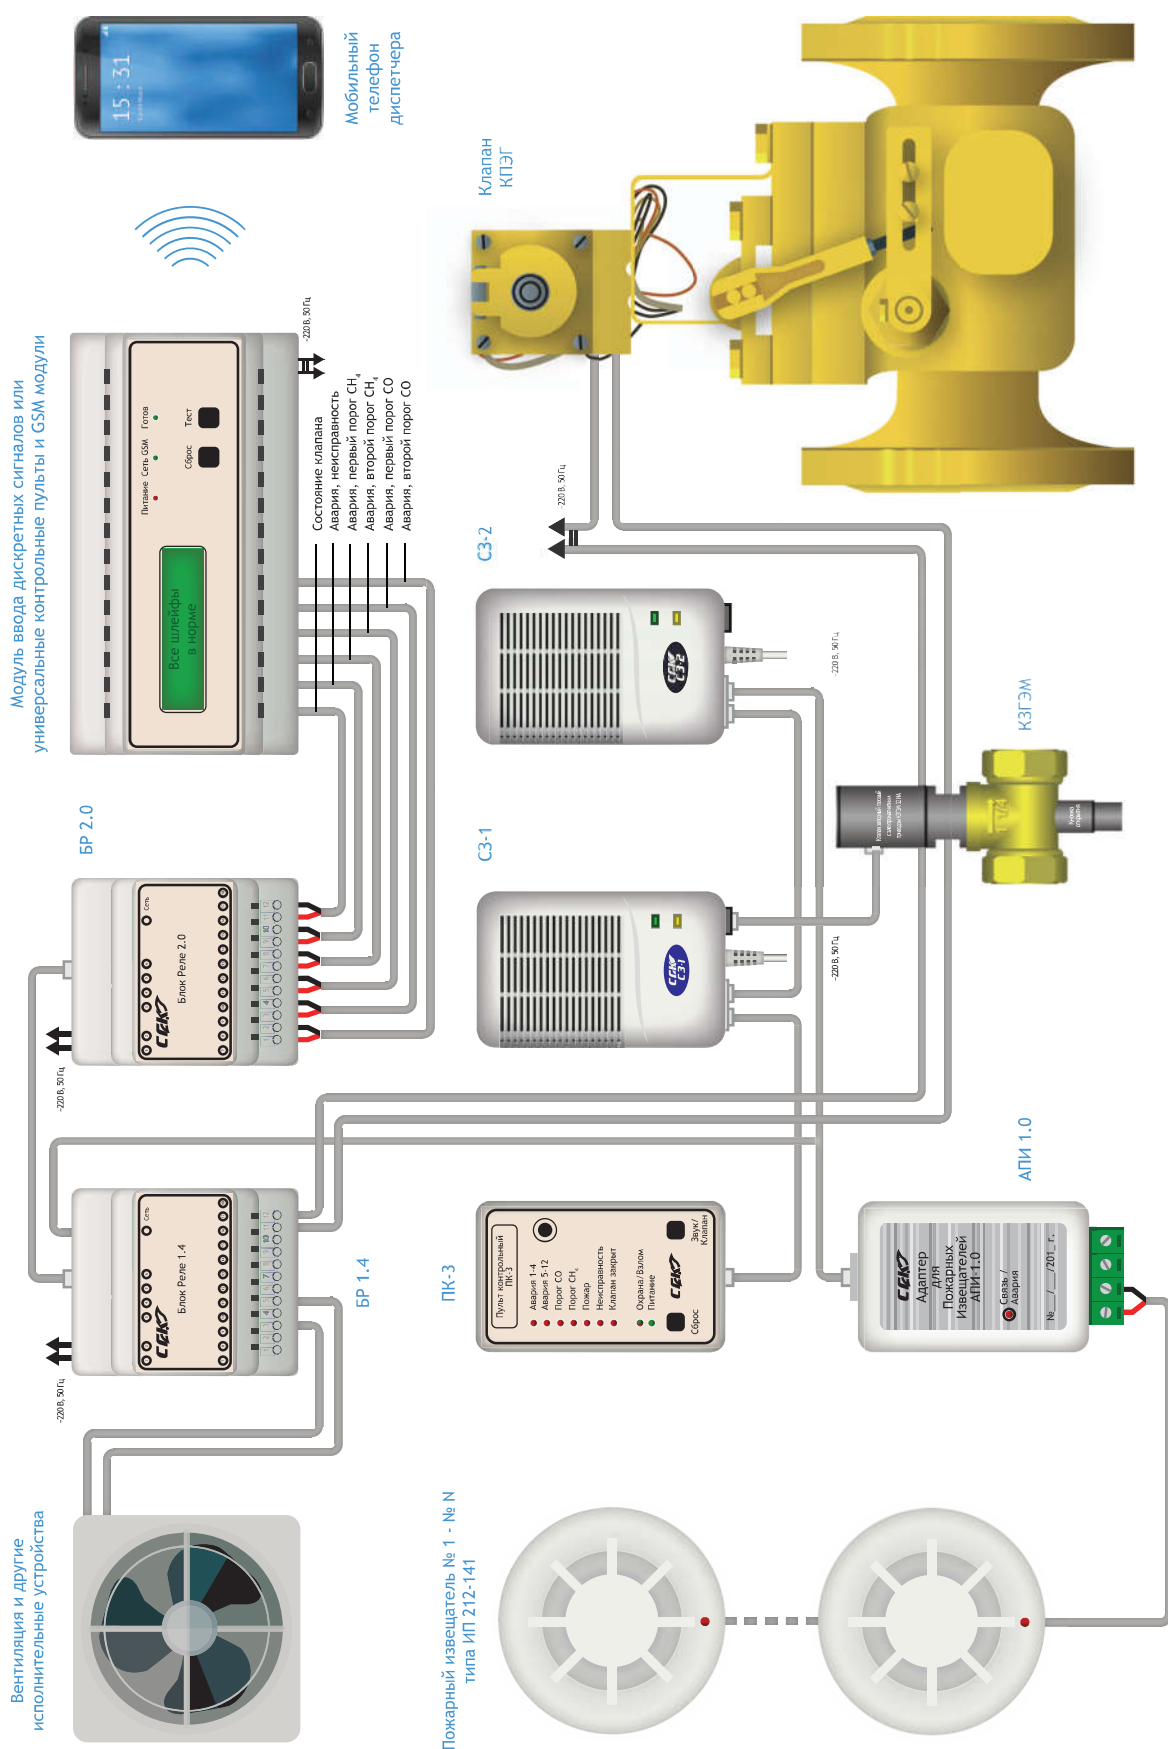

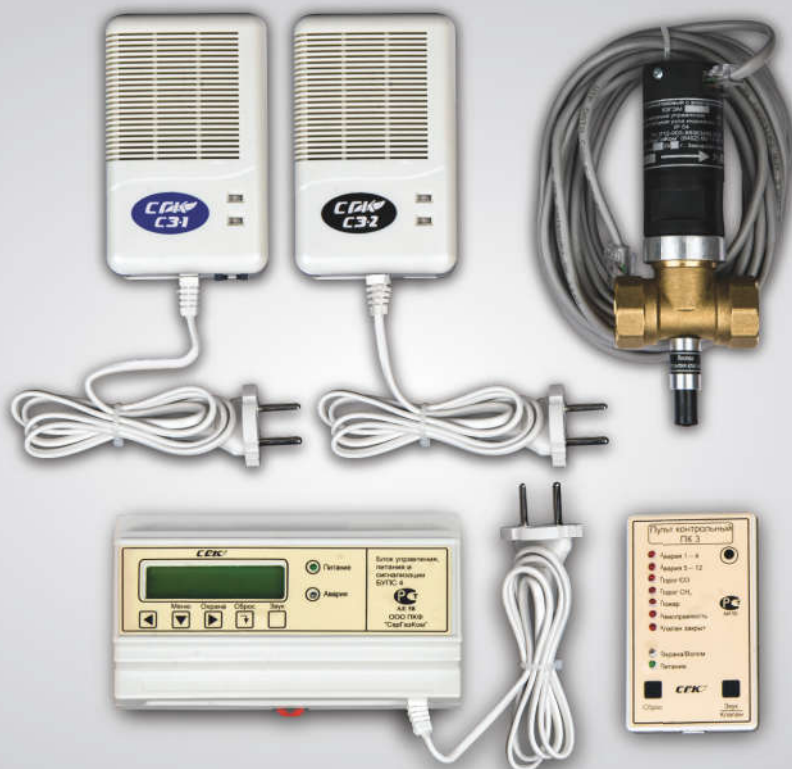

СГК-3 Система автономного контроля загазованности

Система автономного контроля загазованности СГК-3 предназначена для диспетчеризации котельных и других коммунально-бытовых или промышленных объектов. Благодаря инновационным схемотехническим решениям и большому числу вспомогательных блоков, такая система удобно встраивается в любой уровень управления.

Система СГК-3 обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа и метана в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 20мг/м3 и 100 мг/м3(оксид углерода), 10% и 20% НКПР (природный газ);
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговые уровни, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении линии связи между блоками.
- контроль 4 датчиков аварийных параметров котельной, 8 датчиков технологического оборудования, а также пожарной и охранной сигнализации.
- контроль состояния клапана электромагнитного (открыт/закрыт).
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
- выдачу информации о состоянии системы на дополнительные модули.
- управление вспомогательными исполнительными устройствами (вентиляторами, сиренами, световыми табло и т.п.);

Комплект стандартной поставки:

- Блок управления, питания и сигнализации БУПС-4.
- Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1 (один или несколько).
- Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2 (один или несколько).
- Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN = 15...300, PN - до 0,3 МПа.
- Пульт контрольный ПК-3.
- Кабель соединительный для клапана длиной 5 м (по заказу возможна иная длина).
- Кабель соединительный для сигнализаторов 2 шт. по 5 м (по заказу возможна иная длина).
- Кабель соединительный для пульта контрольного 5 м (по заказу возможна иная длина).

СГК-3 Система автономного контроля загазованности

Пример обозначения:

СГК-3 DN25HD (где DN25HD(СД) - обозначение диаметра и рабочего давления электромагнитного клапана КЗГЭМ)

Система СГК-3 может применяться на любом промышленном и коммунально-бытовом объекте. Для контроля загазованности в помещениях с большой площадью в данной системе возможно подключение дополнительных сигнализаторов СЗ-1 или СЗ-2 общим числом до 250.

Сигнализаторы СЗ-1 системы СГК-3 должны устанавливаться в месте наиболее вероятного скопления газа, на расстоянии от газового прибора не менее 1 м и на расстоянии от потолка от 10 до 30 см. При наличии нескольких мест скопления газа необходимо устанавливать соответствующее число сигнализаторов и из расчёта - один сигнализатор на 60м².

Сигнализаторы СЗ-2 системы СГК-3 должны устанавливаться на расстоянии от пола от 1,3 до 1,5 м в рабочей зоне оператора, не ближе 2м от места подачи приточного воздуха и открытых форточек и из расчета - один сигнализатор на 200 м² помещения, в соответствии с РД-12-341-00 "Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельной".

Максимальная длина линии связи (сумма длин кабелей от первого до последнего прибора) - 1000 м. При необходимости приборы можно разнести на большее расстояние с помощью репитеров.

Пульт контрольный ПК-3 можно вынести от блока управления, питания и сигнализации БУПС-4 на 500 м при условии использования кабеля типа UTP 2p CAT 5E.

Максимальная длина кабеля между БУПС-4 и клапаном электромагнитным типа КЗГЭМ - 50 метров при условии использовании кабеля типа UTP 4p CAT 5E.

Также можно подсоединить и другие дополнительные блоки: БР 1.4 или БР 2.0, АПИ 1.0, ПК-4. Соединительные кабели оснащены разъемами для быстрого соединения и не требуют разделки при монтаже.

При подключении пожарных извещателей возможны два варианта решения:

- использование АПИ 1.0 в случае применения извещателей с питанием по шлейфу;
- непосредственное подключение на вход «Пожар» в случае применения извещателей с выходом типа «сухой контакт».

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды.....от +1°С до +40°С;
- относительная влажность воздуха.....до 80% при температуре плюс 25°С;
- атмосферное давление.....от 86 кПа до 106,7 кПа.

В контролируемых помещениях содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69, не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

С помощью меню БУПС-4 можно установить:

- задержки срабатывания по каждому входу и выбор типа датчика нормальнозамкнутого (НЗ) или нормальноразомкнутого (НР).
- тип клапана КЗГЭМ или КПЭГ
- режим отключения или неотключения («энергонезависимая система») клапана запорного электромагнитного типа КЗГЭМ при обрыве или отключения питающего напряжения.

Функциональные возможности и особенности системы СГК-3:


- Наличие 4 входов для подключения дискретных датчиков аварийных параметров котельной (Авария 1-4). При срабатывании этих датчиков посылается импульс закрытия клапана типа КЗГЭМ, срабатывает реле №1 и №2.
- Наличие 8 дополнительных входов для подключения дискретных датчиков технологических параметров котельной (Авария 5-12). Срабатывании этих датчиков индицируется световой и звуковой сигнализацией, срабатывает реле №2.
- Есть отдельные входы для подключения пожарной и охранной сигнализации.

В системе СГК-3 ведущим устройством является блок управления, питания и сигнализации БУПС-4. Именно к нему подключается клапан. Он инициирует обмен сообщениями с ведомыми сигнализаторами загазованности. Для правильного функционирования системы СГК-3 у каждого сигнализатора должен быть ненулевой уникальный адрес (процесс установки адресов описан в эксплуатационной документации).


Пример: если в системе СГК-3 три сигнализатора СЗ-1 и два сигнализатора СЗ-2 то адреса могут быть такими:

- Первый СЗ-1 - адрес 1
- Первый СЗ-2 - адрес 2
- Второй СЗ-1 - адрес 3
- Третий СЗ-1 - адрес 4
- Второй СЗ-2 - адрес 5


Система автономного контроля загазованности СГК-3 для диспетчеризации с клапаном КЗГЭМ

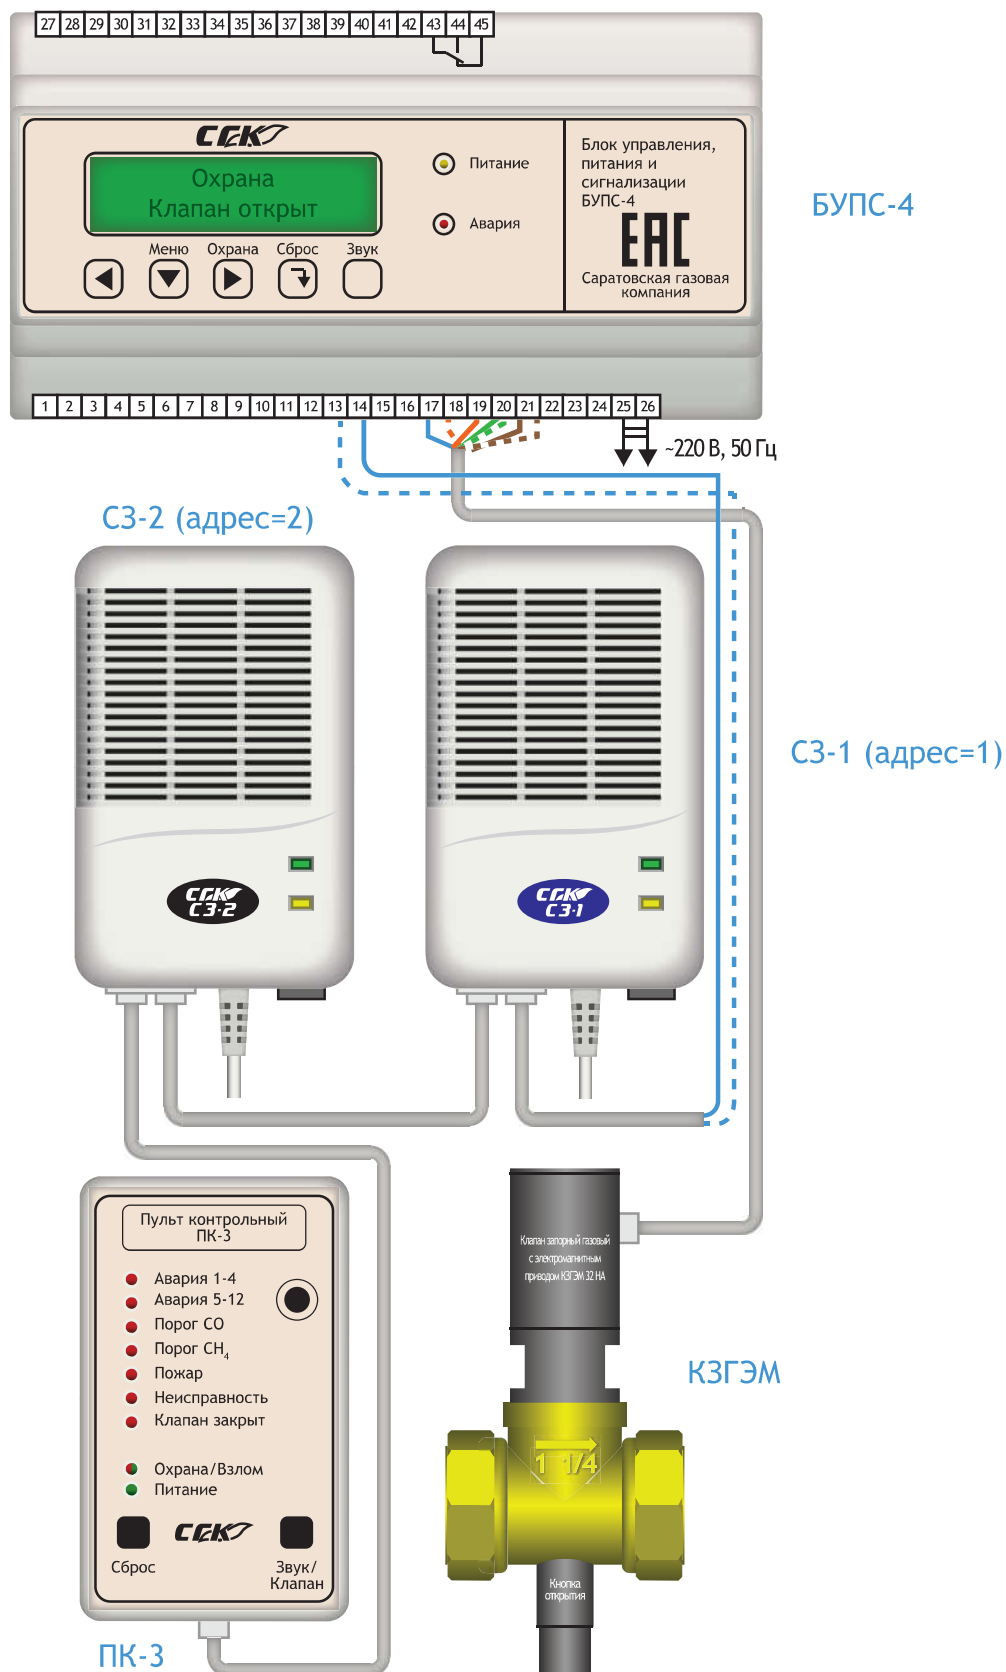


Пульт ПК-3

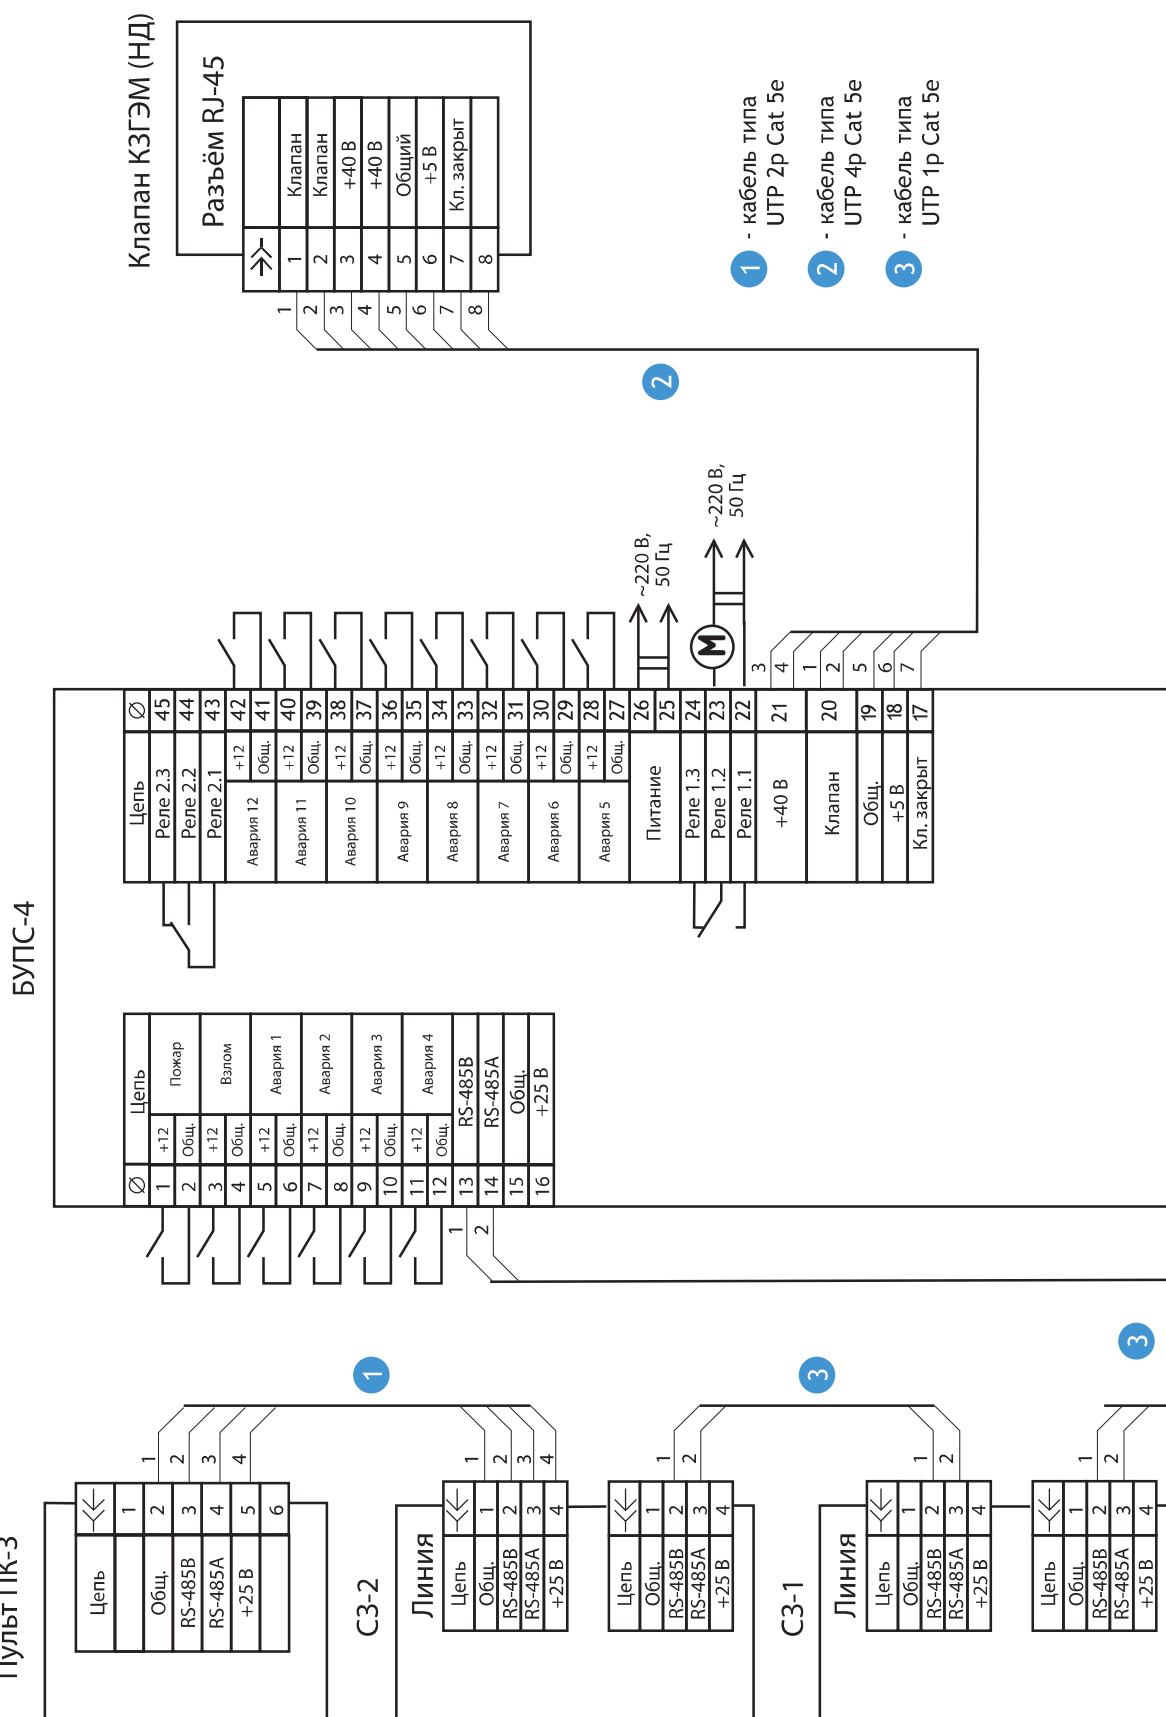

Система автономного контроля загазованности СГК-3 с диспетчеризацией котельной с клапаном типа КПЭГ-М

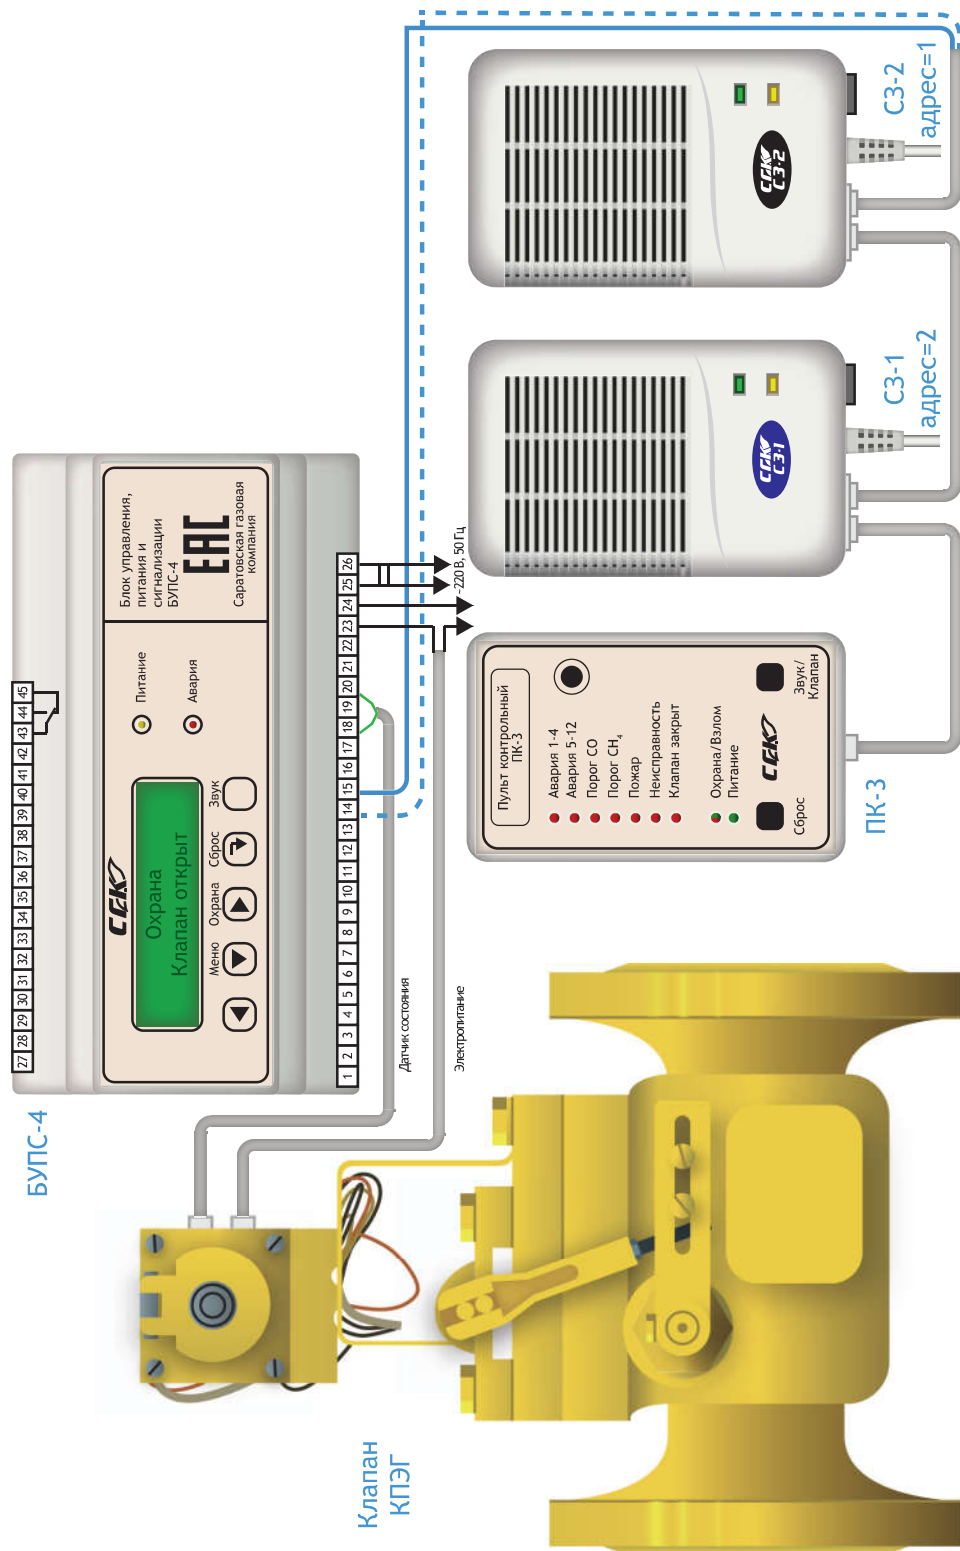

БУПС-4



СГК Система поквартирного (адресного) контроля загазованности

Система поквартирного адресного контроля загазованности СГК предназначена для контроля содержания угарного газа и природного газа в атмосфере помещений потребителей многоквартирных домов, а также информировании диспетчера об аварийных ситуациях. Каждая квартира оснащается системой СГК-2-Б-СО-СН или СГК-1-Б-СН.

Система СГК-2-Б-СО-СН обеспечивает:

- непрерывный автоматический контроль содержания угарного газа и метана в воздухе помещений жилых зданий, коттеджей, квартир, любых других коммунально-бытовых и промышленных помещений с газоиспользующим оборудованием по двум порогам 20 мг/м³ и 100 мг/м³ (оксид углерода), 10% и 20% НКПР (природный газ);
- выдачу световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа, превышающей пороговые уровни, а также при обрыве или коротком замыкании чувствительного элемента, неисправности клапана электромагнитного, обрыве или нарушении линии связи между блоками;
- контроль состояния клапана электромагнитного (открыт/закрыт);
- перекрытие трубопровода подачи газа электромагнитным запорным клапаном при аварийной ситуации;
- выдачу информации о состоянии системы на дополнительные модули.

Комплект, устанавливаемый в каждой квартире:

- сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-Б с источником питания 5 В;
- сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-Б (может отсутствовать);
- клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-Б DN 15...32, PN - до 0,3 МПа (по заказу возможно дооснащение узлом индикации) или КЗГЭМ-БМ DN 15...25 PN 0,005 МПа;
- кабель соединительный для клапана длиной 3 м (по заказу возможна иная длина);
- кабель соединительный для сигнализаторов 3 м (по заказу возможна иная длина);
- бытовой блок реле БР-Б-1.0.

Блок реле бытовой БР-Б-1.0 предназначен для работы только в составе БЫТОВЫХ систем автономного контроля загазованности серии СГК-Б. Блок предназначен для подключения систем СГК-Б к системам автоматики верхнего уровня, и передачи сигнала «Авария» посредством выходного контакта, типа «открытый коллектор». ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать блок БР-Б-1.0 к сигнализаторам загазованности СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, блоку БУПС-4 систем автономного контроля загазованности серии СГК. Это приведет к выходу из строя не только блока реле, но и подключенных к нему устройств. Выход блока - «открытый сток» выходных транзисторных ключей с нагрузочной способностью 30 В, 100 мА. Блок распознает состояние системы СГК-Б и выдает выходные сигналы типа «открыт/закрыт» на выходной транзисторный ключ.

Контакты нормально разомкнутые, однако в рабочем режиме (режим без аварий) они будут замкнуты. Разомкнутся они в следующих случаях:

1. Второй порог загазованности сигнализатора загазованности природным газом СЗ-1-Б;
2. Второй порог загазованности сигнализатора загазованности оксидом углерода СЗ-2-Б;
3. При неисправности одного или двух сигнализаторов;
4. При потере связи блока реле с системой контроля загазованности;
5. При прекращении подачи питания на блок реле (расценивается как обрыв связи);
6. При физическом обрыве связи между блоком реле и модулем ввода дискретных сигналов.

В местах общего пользования устанавливаются модули ввода дискретных сигналов. К каждому модулю можно подключить до 16 квартир. При размыкании контактов БР-Б-1.0 на панель диспетчера (через модули ввода дискретных сигналов) поступит сигнал «Авария» и номер квартиры. Сигнал от модулей передается по протоколу MODBUS (интерфейс связи RS-485) на промышленный контроллер с программируемой логикой (ПЛК) и панель оператора.



Систему поквартирного адресного контроля загазованности СГК возможно дооснастить системой автономного питания. Такая система позволит работать сигнализаторам загазованности до 4 часов после отключения электроэнергии.

В помещениях общего пользования рядом с модулями дискретных входов устанавливаются электротехнические боксы, в которых размещается блок управления источника бесперебойного питания и два аккумулятора. Выходное напряжение источника питания 24 В. Максимальный выходной ток 6А. Это позволяет подключить 16 систем СГК-2-СО-СН с максимальной длиной кабеля типа УТР 4р до 45 м.


В квартире рядом с системой СГК-2-СО-СН устанавливается специальный блок небольшого размера для обеспечения питания сигнализаторов загазованности. Это адаптер питания и связи АПС-1.0. Он конвертирует выходное напряжение источника бесперебойного питания 24 В в напряжение для питания сигнализаторов загазованности 5 В. Также он обеспечивает сквозную передачу сигнала «Авария» блока реле БР-Б-1.0, что значительно упрощает монтаж систем. В этом случае достаточно проложить только один кабель типа УТР-2р от квартиры до модуля ввода дискретных сигналов. Одна витая пара этого кабеля будет использоваться для питания системы СГК, а вторая для передачи сигнала «Авария» от БР-Б-1.0. Блок АПС-1.0 оснащен тремя разъемами типа RJ-12, что также способствует быстрому и простому монтажу.

При использовании источников бесперебойного питания и адаптеров питания и связи АПС-1.0 оборудование розеток в квартире для питания систем СГК не обязательно, источник питания 5 В может не входить в состав систем.


Поквартирная система контроля загазованности СГК с бытовыми сигнализаторами загазованности и общей диспетчеризацией

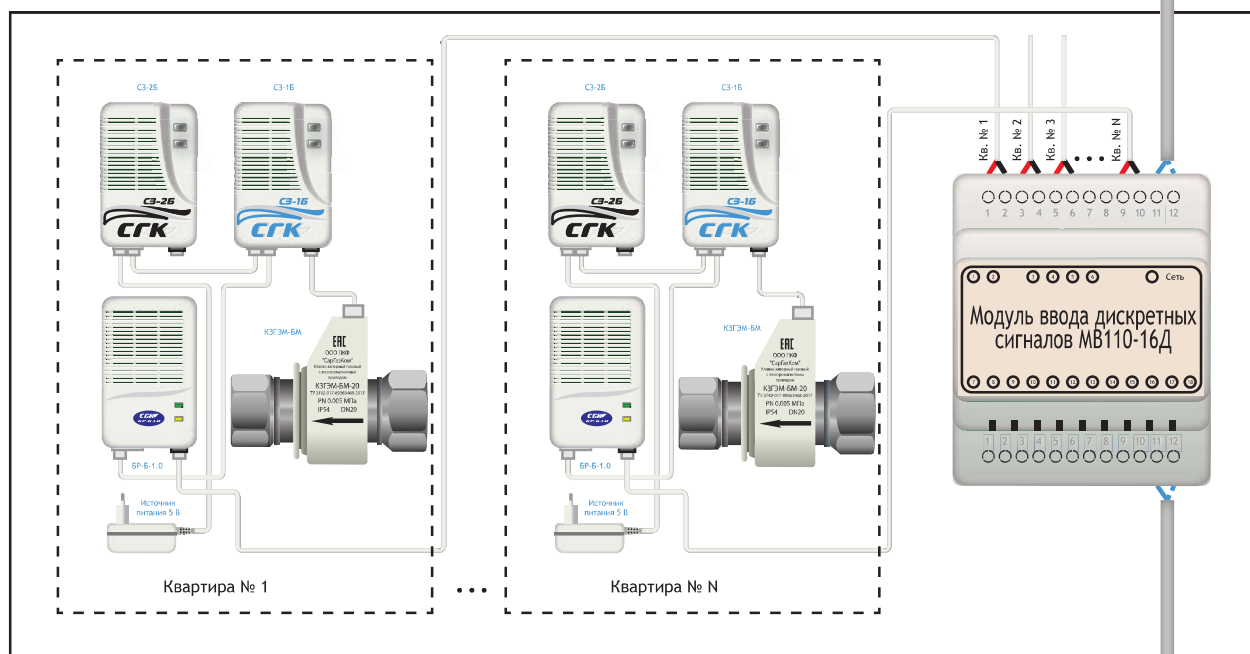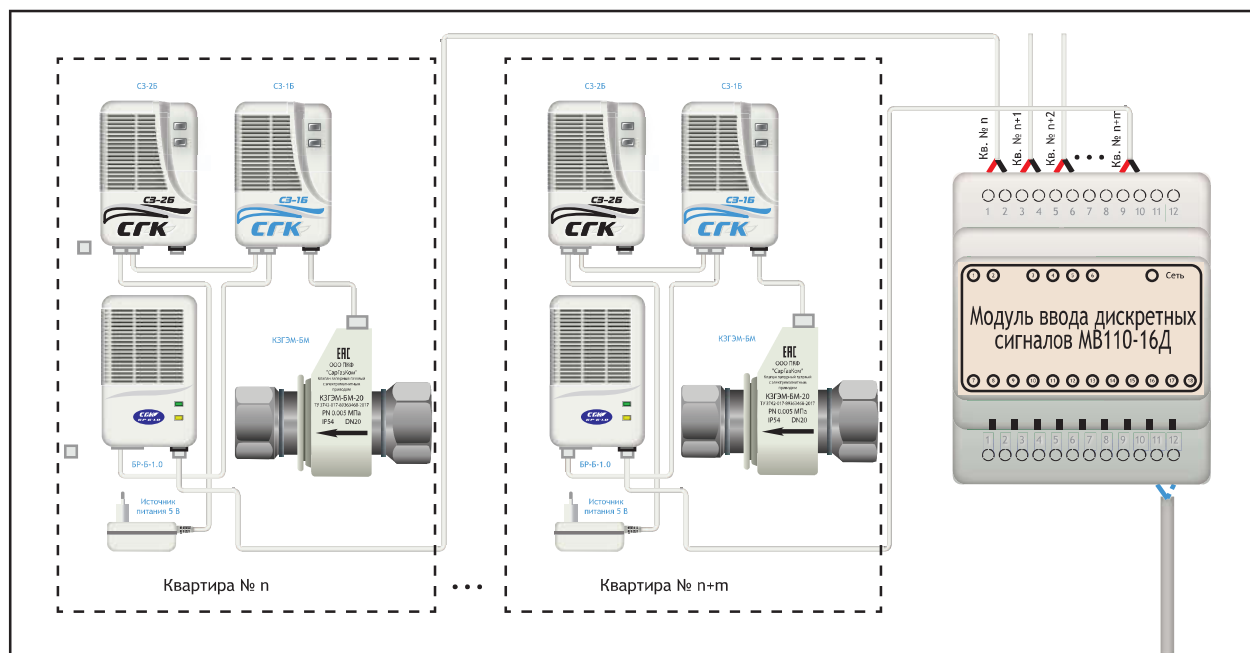


ПЛК и панель оператора

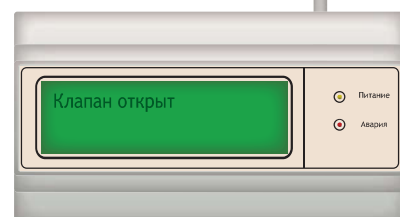


Система автономного контроля загазованности СГК-3 для полной диспетчеризации котельной

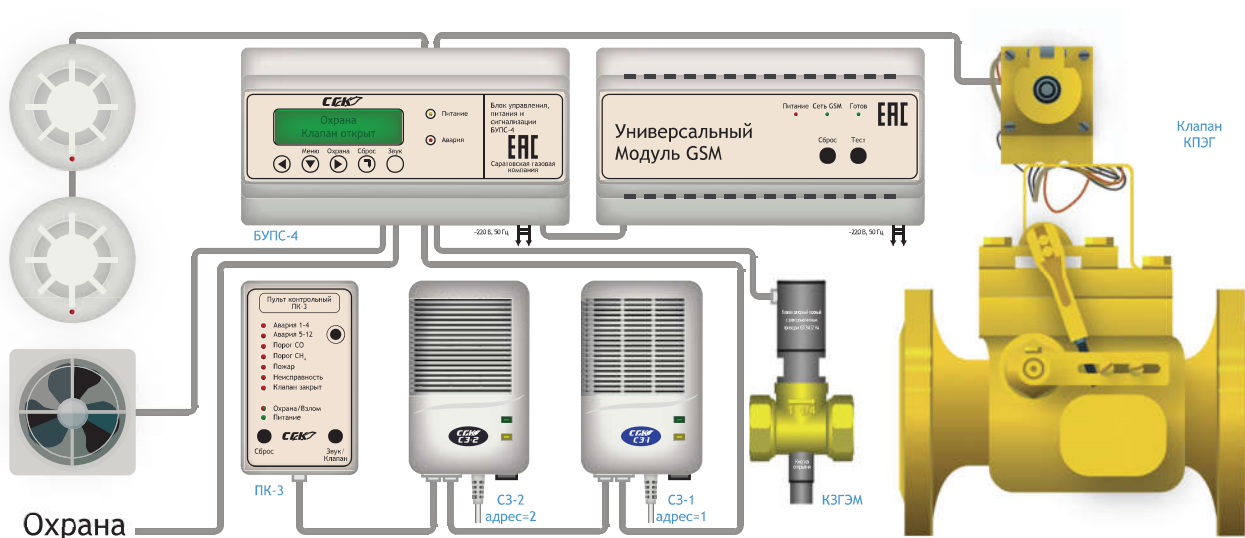

Система автономного контроля загазованности СГК с сигнализатором СЗ-1-Р с релейным выходом, управляющим световым табло оповещения

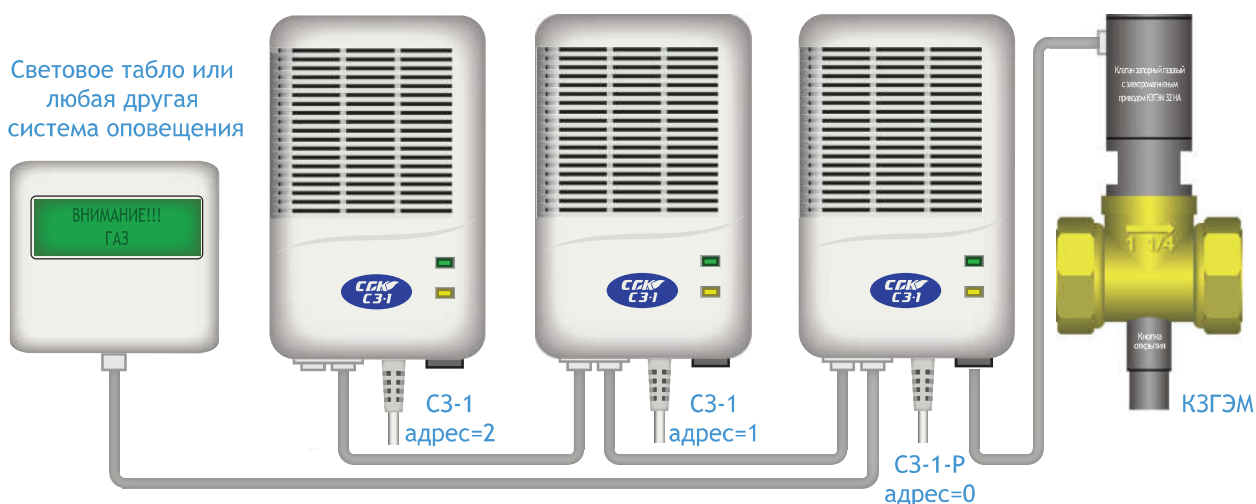

Система автономного контроля загазованности СГК-2 постороенная на основе сигнализаторов с релейным выходом (применяется при невозможности использовать интерфейс RS-485)

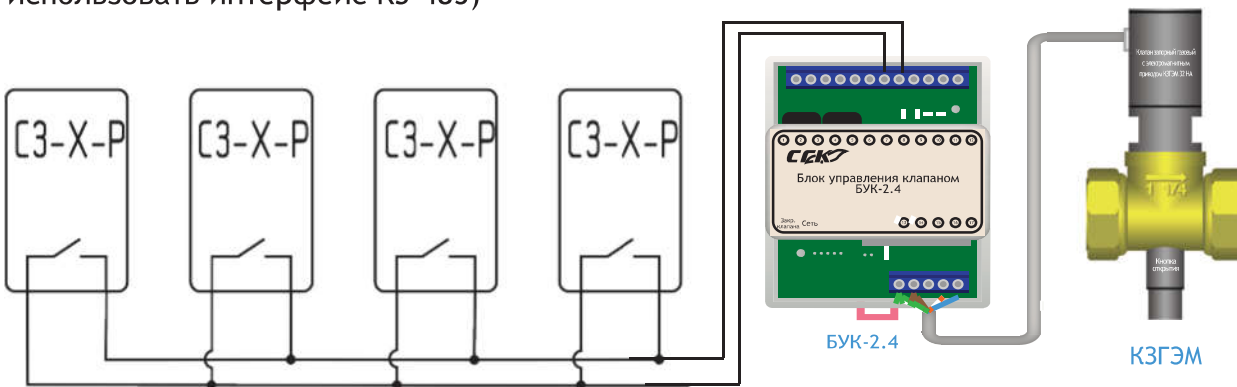


«Длинные системы»

Стандартом интерфейса связи RS-485 предусмотрено использование в качестве проводников сигнала витой пары, обеспечивающей подавление синфазных помех канала связи. ООО ПКФ «СарГазКом» использует в своих системах контроля загазованности серии СГК для связи между устройствами кабели типа UTP-1. Сечение жил варьируется от 0.2 до 1 мм. Максимальная длина линии связи от первого до последнего прибора в системе – 1 000 метров.

Повторитель (репитер) интерфейса RS-485 предназначен для усиления ослабленного сигнала интерфейса RS-485 и применяется в случаях если: количество приборов в системе более 32; длина линии связи между приборами превышает 1 000 метров. Репитер устанавливается в двухпроводной линии связи между сегментами системы, состоящими из 32 сигнализаторов (устройств) на один сегмент или если длина одного сегмента линии связи более 1000 метров.

Пример: в вашей системе 120 сигнализаторов. Их нужно разделить на сегменты по 32 сигнализатора. Получается 4 сегмента, то есть, необходимо использовать 3 репитера.

Система автономного контроля загазованности СГК с двумя репитерами для увеличения длины линии связи и помехоустойчивости.

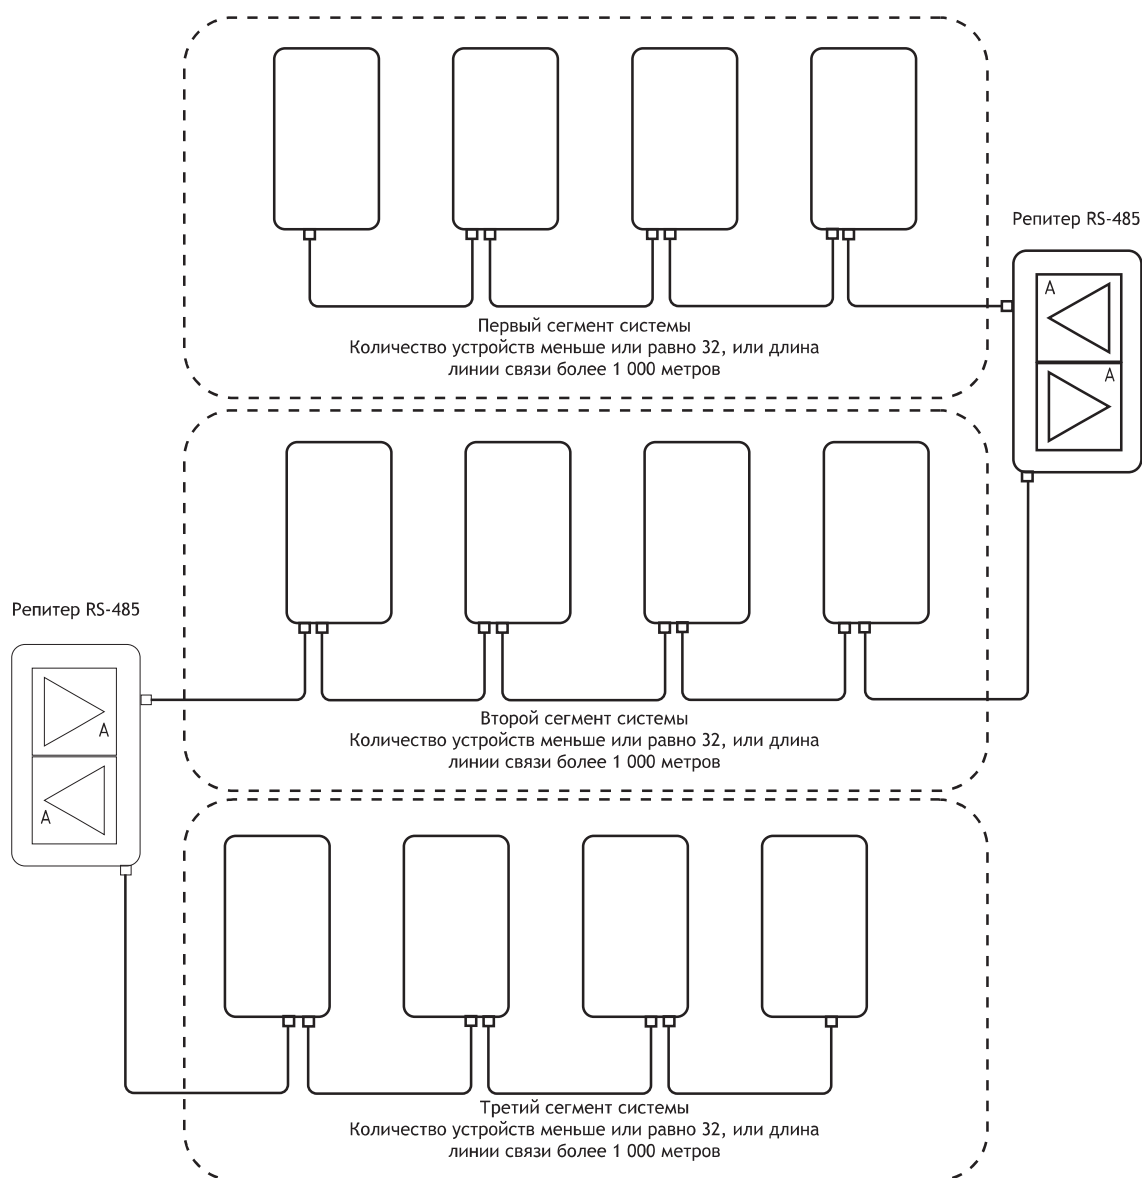

ФГС-50 ВО

Фильтр газовый сетчатый высокой очистки

Фильтр предназначен для очистки от механических частиц природного газа, а также воздуха, азота и других неагрессивных газов и применяется для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и других газосжигающих установок для повышения надежности и долговечности работы оборудования.

Условия эксплуатации фильтра должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С. Фильтр в процессе эксплуатации не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду. Фильтр **ФГС-50-ВО** представляет собой конструкцию, содержащую: корпус фильтра, крышку, патрон с фильтрующей сеткой, прокладку.

В фильтре установлен фильтрующий элемент, фильтрующим телом которого является полутомпаковая сетка. До фильтрующего элемента и после него в корпусе фильтра имеются резьбовые отверстия для присоединения индикатора перепада давления, используемого для контроля степени засоренности фильтра. В случае, если перепад давления на фильтре превышает допустимое значение, необходимо извлечь фильтрующий элемент и произвести его промывку, либо замену. Промывку следует производить в спиртобензиновой смеси, либо бензине. После промывки следует внимательно осмотреть фильтрующий элемент на предмет прорыва сетки и истончения металла. В случае обнаружения данных дефектов необходима замена фильтрующего элемента на новый.

Основные технические характеристики	Значение
Номинальный диаметр	50
Максимальное рабочее давление	1,6 МПа
Максимальная пропускная способность	4000 куб.м/ч
Степень фильтрации не менее 99,5 % частиц с размером превышающим	0,08 мм
Допустимое значение перепада давления на фильтре	не более 5 кПа
Потери давления газа на чистой фильтрующей сетке не должны превышать	2500 Па (250мм.вод.ст.)
Температура эксплуатации	от -40°С до +45°С
Срок службы фильтра при своевременной замены фильтрующего элемента не менее	15 лет
Габаритные размеры	250x125x290 мм
Масса	не более 7 кг
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

ДИПД

Индикаторы перепада давления ДИПД предназначены для контроля степени засоренности фильтра газа в процессе эксплуатации. На шкале индикатора имеется два сектора: зеленый и красный. Положение стрелки индикатора в секторе зеленого цвета свидетельствует о том, что перепад давления на фильтрующем элементе находится в допустимых пределах и не превышает 5 кПа для ДИПД-1-5 или 10 кПа для ДИПД-1-10. Положение стрелки индикатора в секторе красного цвета свидетельствует о том, что перепад давления на фильтрующем элементе превышает 5 кПа (10 кПа), что означает предельно допустимую степень засоренности фильтрующего элемента. В этом случае необходимо произвести очистку или замену фильтрующего элемента согласно паспорту на фильтр газа.




Фотография изделия	Описание
	ДИПД с обратным направлением подачи газа Датчики индикаторы перепада давления ДИПД-1-5 или ДИПД-1-10 выпускаются с прямым и обратным направлением подачи среды. ДИПД с обратным направлением подачи среды используется если газ подается справа налево.
	ДИПД с двумя стрелками Данная модель ДИПД оснащена дополнительной стрелкой для запоминания максимального перепада давления. Это необходимо, так как не всегда можно осуществить контроль в реальном времени, а дополнительная стрелка покажет максимальный перепад давления и степень засоренности фильтра даже при отключенной подаче газа.
	Фильтр газовый сетчатый ФГС-50 ВО с ДИПД Наша компания поставяет фильтры газовые сетчатые ФГС-50 ВО с установленными датчиками индикаторами перепада давления ДИПД-1-5 или ДИПД-1-10 всех исполнений.

КТЗ


Муфтовые

Клапаны термозапорные **КТЗ** предназначены для автоматического перекрытия трубопровода, подводящего газ к бытовым и промышленным приборам в случае пожара.

Термозапорный клапан состоит из корпуса, в полости которого установлен подпружиненный запорный элемент, удерживаемый в открытом состоянии упором с легкоплавкой вставкой. При достижении температуры клапана в 90°С-98°С легкоплавкая вставка плавится, запорный элемент высвобождается и перекрывает поток газа. Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания многократного использования (ремонтпригоден).

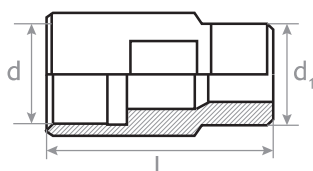

КТЗ XX-0,6 (вн-нар)

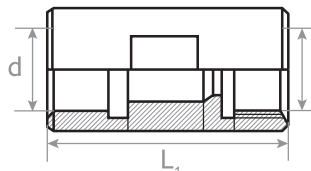

КТЗ XX-0,6 (вн-вн)

Параметры	Обозначение клапана											
	КТЗ 15-0,6 (вн-нар)	КТЗ 15-0,6 (вн-вн)	КТЗ 20-0,6 (вн-нар)	КТЗ 20-0,6 (вн-вн)	КТЗ 25-0,6 (вн-нар)	КТЗ 25-0,6 (вн-вн)	КТЗ 32-0,6 (вн-нар)	КТЗ 32-0,6 (вн-вн)	КТЗ 40-0,6 (вн-нар)	КТЗ 40-0,6 (вн-вн)	КТЗ 50-0,6 (вн-нар)	КТЗ 50-0,6 (вн-вн)
Условный проход Ду	15		20		25		32		40		50	
Номинальное давление PN, МПа(кгс/см2)	0,6 (6,0)											
Температура срабатывания,С	90-98											
Материал корпуса	Сталь 20											
Размер под ключ S, мм	22		27		36		46		52		56	
L, L1 мм	43	43	45	45	50	50	73	73	73	73	80	85
d, d1 резьба трубная цилиндрическая кл. В	G 1/2		G 3/4		G 1		G 1 1/4		G 1 1/2		G 2	
Масса (кг) не более	0,1	0,1	0,12	0,13	0,33	0,31	0,40	0,39	0,42	0,45	0,78	0,86

КТЗ

Фланцевые


Клапаны термозапорные КТЗ
ТУ 3742-001-89363468-2010
предназначены для автоматиче-
ского перекрытия трубопровода,
подводящего газ к бытовым и
промышленным приборам в
случае пожара.

Температура срабатывания
90-100 °С
Присоединение
Фланцевое по ГОСТ 12820-80

Гарантийный срок эксплуатации
- 18 месяцев со дня продажи
клапана, при соблюдении правил
хранения, монтажа и эксплуата-
ции.

Срок службы КТЗ установленный
заводом-изготовителем — не
менее 30 лет. По заказу изготов-
ливаются межфланцевые КТЗ с
номинальным диаметром
DN 50 .. 500.

Термозапорный клапан содержит корпус, в полости которого
установлен подпружиненный запорный элемент, удерживаемый в
открытом состоянии упором с легкоплавкой вставкой. При
достижении температуры клапана свыше 90°С легкоплавкая
вставка плавится, запорный элемент освобождается и перекрыва-
ет поток газа. Клапан термозапорный является устройством
разового срабатывания многократного использования (ремонт-
пригоден).

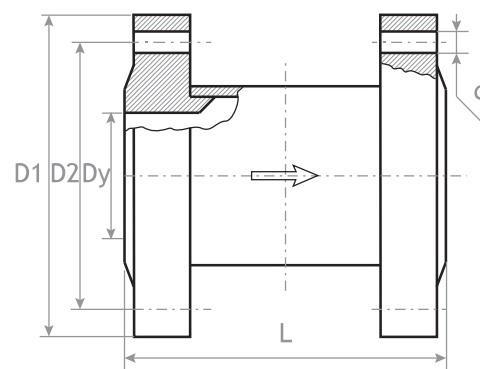

	КТЗ-50	КТЗ-65	КТЗ-80	КТЗ-100	КТЗ-125	КТЗ-150	КТЗ-200	КТ-250	КТЗ-300	КТЗ-400	КТЗ-500
Услов. проход	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500
D1, мм	160	180	195	215	245	280	335	405	460	580	710
D2, мм	125	145	160	180	210	240	295	355	410	525	650
d, мм	18	18	18	18	18	22	22	26	26	30	33
L, мм	80	120	120	110	170	170	170	170	170	170	170
n	4	4	4	8	8	8	12	12	12	16	20
Раб. давление	1,6 (16)										
Масса, кг	5,1	7,0	9,0	16,4	18,9	20,5	40,4	45,5	53,0	93	171

ИСМ

Изолирующие соединения малогабаритное

Изолирующие соединения малогабаритное ИСМ ТУ 3799-002-69437911-2012 предназначены для изолирования или электрического разделения участков внутриквартирных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ).



Температурный диапазон эксплуатации.....-20...+80 °С
Максимальное рабочее давление.....0,6 МПа
Электрическое сопротивление постоянному току при 500 В.....не менее 5 МОм

ИСМ предназначены для монтажа на газопровод, транспортирующий природный газ по ГОСТ 5542-87 и сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 52087-2003. Рекомендуемый момент силы при монтаже ИСМ - 25 Н*м. Максимальный момент силы при монтаже ИСМ - 50 Н*м.

ИСМ выдерживает испытательное напряжение 3500 В переменного тока частотой 50 Гц, приложенное к металлическим патрубкам. Электрическая прочность обеспечивается в течении не менее 3 минут. Ток утечки не превышает 5 мА.

Тип соединения: резьба трубная цилиндрическая, наружная/ наружная резьба или наружная/внутренняя.

Расчетный срок службы ИСМ, установленный заводом-изготовителем — не менее 20 лет.

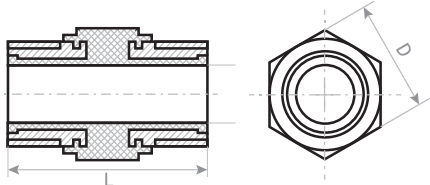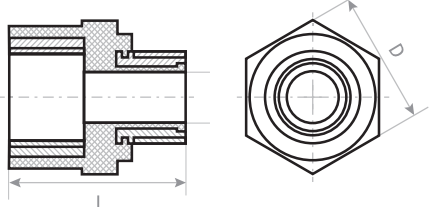Обозначение изделия	Схематическое изображение	L, мм
ИСМ-15	 	L=45 D=24
ИСМ-20		L=45 D=32
ИСМ-25		L=45 D=36
ИСМ-15	 	L=42 D=32
ИСМ-20		L=42 D=33
ИСМ-25		L=43 D=42

ИС Изолирующие соединения приварные и сгоны

Изолирующие соединения ИС ТУ 3799-002-69437911-2012 предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный газ).

Температурный диапазон эксплуатации.....-40...+80 °С
Максимальное рабочее давление.....1,6 МПа
Электрическое сопротивление постоянному току при 1000 В.....не менее 5 Мом

При монтаже ИС на вертикальном участке газопровода на стене здания или иных конструкциях необходимо жестко закрепить газопровод не далее 1 метра от мест присоединения ИС к газопроводу во избежание деформационной нагрузки на ИС. Ввод в здание, газораспределительные установки не являются опорами при монтаже ИС.

При монтаже ИС на горизонтальном участке газопровода необходимо предусмотреть 2 опоры не далее 1 метра от мест присоединения ИС к газопроводу и жестко закрепить газопровод к опорам во избежание деформационной нагрузки. Вертикальный выход газопровода из земли возможно считать за опору, если расстояние от ИС до вертикального участка газопровода не более 1 метра. Опоры должны иметь бетонное основание ниже точки промерзания грунта. Ввод в здание, газораспределительные установки не являются опорами при монтаже ИС.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ деформационные нагрузки, такие как сжатие, растяжение и изгиб ИС.

	Обозначение изделия	Схематическое изображение	L, мм
резьбовое соединение	ИС-15		134
	ИС-20		134
	ИС-25		154
	ИС-32		154
	ИС-40		174
	ИС-50		174
	ИС-65		194
	ИС-80		204
приварное соединение	ИС-22		600
	ИС-27		600
	ИС-34		600
	ИС-42		600
	ИС-48		600
	ИС-57		600
	ИС-60		600
приварное соединение	ИС-76		620
	ИС-89		Остальные строительные размеры размещены на сайте www.sargazcom.ru в разделе Каталог/Каталог оборудования/Изолирующие соединения
	ИС-108		
	ИС-114		
	ИС-133		
	ИС-159		
	...		
	ИС-720		

ИФС


Изолирующие фланцевые соединения

Изолирующие фланцевые соединения ИФС предназначены для изолирования или электрического разделения участков наружных трубопроводов, транспортирующих неэлектропроводящую среду (природный или сжиженный углеводородный газ в паровой фазе). Изготавливаются по ТУ 3799-002-69437911-2012. Температурный диапазон эксплуатации $-40...+80^{\circ}\text{C}$. Электрическое сопротивление постоянному току при 1000 В не менее 5 МОм. По заказу возможно изготовления ИФС из специальной хладостойкой стали с температурным диапазоном эксплуатации от -70°C .

Обозначение изделия	Схематическое изображение	Исп.
Фланцевое изолирующее соединение ИФС тип А пример: ИФС-А-100-10		DN 20-800 PN 6;10 PN 16;25 Строительные размеры размещены на сайте www.sargazcom.ru в разделе Каталог/Каталог оборудования/Изолирующие соединения
Фланцевое изолирующее соединение ИФС тип В пример: ИФС-В-50-25		DN 20-800 PN 6;10 PN 16;25 Строительные размеры размещены на сайте www.sargazcom.ru в разделе Каталог/Каталог оборудования/Изолирующие соединения
Фланцевое изолирующее соединение ИФС тип Б пример: ИФС-Б-80-16		DN 20-800 PN 6;10 PN 16;25 Строительные размеры размещены на сайте www.sargazcom.ru в разделе Каталог/Каталог оборудования/Изолирующие соединения
Фланцевое соединение изолирующее СИ пример: СИ-125-6		DN 20-300 PN 6;10;16 Строительные размеры размещены на сайте www.sargazcom.ru в разделе Каталог/Каталог оборудования/Изолирующие соединения


КЗГЭМ-БМ Клапан запорный газовый Габаритные размеры

Тип клапана	DN	Габаритные размеры,			
		L	H	D	B
КЗГЭМ-БМ 15	15	90	63	46	27
КЗГЭМ-БМ 20	20	91	63	46	32
КЗГЭМ-БМ 25	25	100	63	46	36
КЗГЭМ-БМ 15/20	15/20	90	63	46	27/32
КЗГЭМ-БМ 15/25	15/25	94	63	46	27/36
КЗГЭМ-БМ 20/25	20/25	95	63	46	32/36
КЗГЭМ-БМ 20/15	20/15	91	63	46	32/27
КЗГЭМ-БМ 25/15	25/15	95	63	46	36/27
КЗГЭМ-БМ 25/20	25/20	95	63	46	36/32

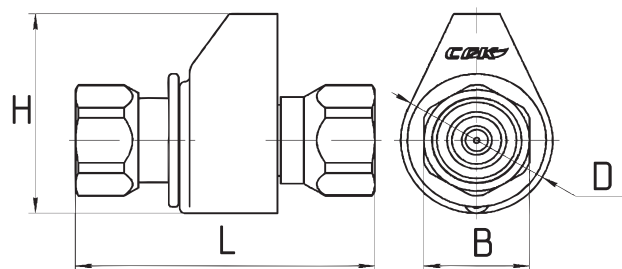

КПЭГ-М Клапан предохранительный Габаритные размеры

Обозначение	H	B	L	D, d (кол. отв.)
КПЭГ-М DN 50	290	180	220	125, 18(4)
КПЭГ-М DN 100	370	250	350	180, 18(8)

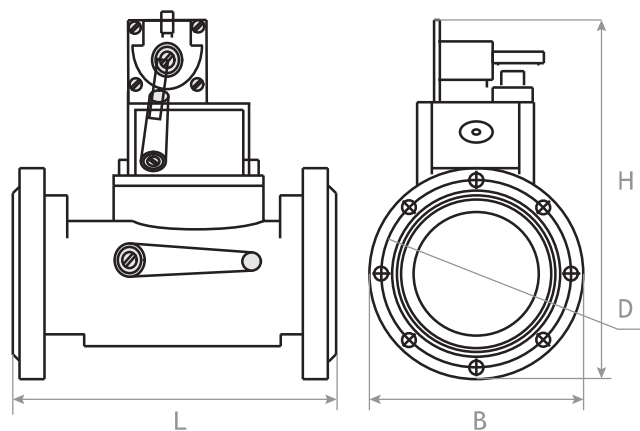

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sgk.pro-solution.ru | эл. почта: sag@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70